様式第８（第２０条関係）

商工政策課
8.7.24
受付

※受理年月日	R8年 7月24日
※受理番号	R8 - 16
※備考	

大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書

令和８年７月２４日

鹿児島県知事　殿

株式会社マキオ
代表取締役　牧尾由美
鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０番地

大規模小売店舗立地法附則第５条第１項の規定により，下記のとおり届け出ます。

記

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

A-Zあくね
鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０番地

２　変更しようとする事項
（１）大規模小売店舗内の店舗面積の合計
（変更前）１４，６２７㎡
（変更後）１５，９８２㎡

３　変更する年月日

平成２２年１１月下旬

４　上記２の変更に係るもの以外の事項
（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小売業者		住所
氏名（名称）	代表者（法人の場合）	
株式会社マキオ	代表取締役　牧尾由美	鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０番地

（２）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
①駐車場の位置及び収容台数

駐車場No.	収容台数	位置
駐車場	６１７台	建物西側〔資料－３　平面図兼配置図上に記載〕

②駐輪場の位置及び収容台数

位置	収容台数
建物西側〔資料－３　平面図兼配置図上・駐輪場〕	１５台

③荷さばき施設の位置及び面積

位　　置	面　　積
建物北側〔資料ー３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.１〕	５０㎡
建物北側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.２〕	５０㎡
建物東側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.３〕	５０㎡
建物東側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.４〕	１００㎡
建物東側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.５〕	１００㎡
建物東側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.６〕	１００㎡
倉庫西側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.７〕	５０㎡
倉庫西側〔資料－３　平面図兼配置図上・荷さばき施設№.８〕	５０㎡
合　　計	５５０㎡

④廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位　　置	容　　量
建物北側〔資料－３　平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設№.１〕	１８．７０m³
建物北側〔資料－３　平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設№.２〕	９５．０２m³
建物北側〔資料－３　平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設№.３〕	４６．７７m³
建物東側〔資料－３　平面図兼配置図上・廃棄物等の保管施設№.４〕	４７．５０m³
合　　計	２０７．９９m³

（３）大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

２４時間営業

②来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

③駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場№.	出入口の数	位　　置
駐車場	３箇所	建物敷地北西側及び南側 〔資料－３　平面図兼配置図・出入口№.１～出入口№.３〕

④荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時００分～午後１０時００分

〔設置者、建物等の概要〕

1　変更の趣旨

地域の皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、A-Zあくねにおきましては、オープン以来、地域の皆様より地域に密着したスーパーセンターとして多くのご愛顧をいただいてまいりました。

この度、新設時から売り場面積を増設していたにもかかわらず、大規模小売店舗立地法附則第５条第１項に基づく変更届出の手続きを行っていなかったことが判明したことから、現状の施設配置に合わせて変更届出を提出させていただくものです。

今後は、大規模小売店舗立地法の趣旨を十分に理解し、このような事象が生じる事がないよう管理を徹底していくとともに、店舗運営におきましても周辺の生活環境に配慮してまいります。

以上、地域の皆様方、関係各位の皆様方におかれましては、弊社の意図するところをお汲み取りの上、ご理解、ご協力の程、賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2　大規模小売店舗設置者の連絡先等

（１）設置者の連絡先及び電話番号・ＦＡＸ番号

株式会社マキオ　採用・本部企画室　宮田裕美子

鹿児島県阿久根市赤瀬川２２１０番地

TEL　0996-72-2500　FAX　0996-72-2501

（２）①周辺の生活環境保持の対応策の小売業者等への周知措置

従業員に届出書及び添付資料の内容を説明することで、施設の運営方法の明確化を図るとともに、定期的な店内会議により周知徹底を図る。

②周辺の生活環境保持のための監督・管理責任者

A-Zあくね　店長

3　法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し〔規則§４Ⅰ①〕

別添のとおり

4　小売業者一覧

	小売業者名	店舗面積	業種・業態	主として販売する物品
核となる小売業者	株式会社マキオ	15,982㎡	スーパーセンター	食料品、住・生活関連用品、園芸・建築資材等
その他の小売業者	該当なし			

5　建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面〔規則§４Ⅰ③〕

（１）建物位置図

別添「資料－１　建物位置図（広域図）」参照

（２）周辺見取図

別添「資料－２　周辺見取図」参照

（３）建物配置図

別添「資料－３　平面図兼配置図」参照

（４）各階平面図

別添「資料－３　平面図兼配置図」参照

6　店舗施設計画の概要

（1）計画地の概要

①敷地面積及び土地の所有形態

建 物 敷 地	77,366㎡	自己所有
駐車場用地	0㎡	―
合　　計	77,366㎡	

②法令上の用途等

都市計画法用途地域　無指定地域

③現在の利用状況

A-Zあくねが立地し、営業中。

（2）計画地周辺の概要

①立地環境

建物敷地北西側：市道白木尾桑原城線を挟み戸建住宅等が立地する。
建物敷地北側　：山林が面する。
建物敷地東側　：山林が面する。
建物敷地南側　：市大山口線を挟み店舗やＡＺサービスセンターが立地する。

②隣接地の用途現況

別添「資料－２　周辺見取図」参照

③基盤整備に関する事業の有無とその内容

該当事業なし

④街並みづくり計画の有無とその内容

該当計画なし

⑤都市計画及び中心市街地活性化基本計画との関連性

特になし

（3）建物の構造及び規模

①建物構造

鉄骨造平屋建て

②店舗面積の内訳

イ　建築面積；20,395㎡
ロ　延べ面積：18,770㎡
ハ　各階ごとの店舗面積及び延べ面積等　（単位：㎡）

	店舗面積	その他の施設	延べ面積
1　F	15,982	2,788	18,770

（4）その他の施設計画と各施設面積

利用者層が同一の併設施設		
施　設　名	営業面積	営業時間
①　精米機	736㎡	24時間
②　ヘアーカットルームＡＢＣ		9:00～18:30
③　宅配便		24時間
④　クリーニング		9:00～18:00
⑤　アミューズメント		11:00～19:00
⑥　ゆうちょＡＴＭ		8:00～21:00
⑦　フードコート		24時間
合　　計	736㎡	

利用者層が異なる併設施設			
施　設　名	事業主体	営業面積	営業時間
該当施設なし	―	0㎡	―

（5）開店若しくは施設変更等の届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合の追加的対応方針

関係機関等と協議の上、必要に応じて追加的対応策を講じていく。

7　その他（特記事項）

特になし

〔駐車需要の充足等〕

1　必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及び算出根拠

〔規則§４Ⅰ④〕

（１）指針による必要駐車台数計算式　　（端数処理：四捨五入）

事　　項　　等		各事項算出のための計算式等
地区の区分	商業地区・その他地区	（理由：無指定地域　）
Ｓ：店舗面積	15.982千㎡	
Ａ：店舗面積当たり日来店客数原単位	950人／千㎡	人口40万人未満・（Ｓ≧5）
Ｂ：ピーク率	14.4％	経済産業省指針数値
Ｌ：駅からの距離	－　　m	←（駅名：　　－　　）
Ｃ：自動車分担率	80％	人口10万人未満
Ｄ：平均乗車人員	2.2991人／台	店舗面積10千㎡以上20千㎡未満 1.5＋0.05Ｓ
Ｅ：平均駐車時間係数	1.6161	店舗面積10千㎡以上20千㎡未満 （65＋2Ｓ）／60
必要駐車台数	1,229台	Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ×Ｅ
日来店台数	5,283台	Ａ×Ｓ×Ｃ÷Ｄ
ピーク１時間当たりの来店台数	761台	Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ

（２）特別な事情による駐車台数の算出

当該店舗は、ＤＩＹ用品、農業資材、建築資材、食料品及び住・生活関連用品等を扱うスーパーセンターであり、店舗面積に比して１日に来店する客数が大店立地法指針による算出結果より極端に少ないことから、必要駐車台数の算出に当たっては既存店舗における駐車場利用実態調査の結果を踏まえ設定することとした。

＜調査日の選定＞

調査日の選定は、当該店舗における過去1年間（2025.3.1～2026.2.28）のレジ通過者数データより決定した。

上記データによれば、来客数は一般的な平日に比して、土曜・休祭日が上位を占めていることから、駐車場の利用実態を把握するため、平均的な土曜・休祭日となる令和8年2月26日（日）を選定した。

＜調査結果＞

調査の結果、駐車場占有率がピークとなる13時台には405台が滞留しており、設置駐車場台数（617台）に対し、65.6％の利用率であり、駐車場不足による入庫待ち車両等の発生はない。

・駐車場利用率＝405台÷617台×100＝65.6（％）

＜年間ピーク日での検証＞

過去1年間におけるレジ通過者数データから、土曜・休祭日の平均レジ通過者数（7,717人）を用いて、駐車場の利用予測を行った。

その結果、最大滞留台数は366台と予測され、駐車場不足による周辺道路への混雑を発生させる恐れはないものと考えられる。

・最大滞留台数＝（過去1年間土曜・休祭日の平均レジ通過者数÷調査日のレジ通過者数）
×調査日のピーク時滞留台数
＝（7,717人÷8,544人）×405台　＝366台


・駐車場占有率＝（ピーク時滞留台数÷駐車場収容台数）×100（％）
＝　｛366台÷617台｝×100＝59.3（％）

また、年間最大レジ通過者数を示す元旦（13,826人）においては、収容台数が655台と算出されるため、特異日には従業員用駐車場134台を来客用として開放することで、駐車需要の充足を図る。

以下に、調査日における時間帯別滞留台数を示す。

駐車台数調査結果　調査日：令和8年4月26日（日 ）天気：雨時々曇り

時　間	駐車場№.１	駐車場№.２	合　計
7時台	7	41	48
8時台	18	80	98
9時台	33	123	156
10時台	69	187	256
11時台	87	280	367
12時台	100	301	401
13時台	104	301	405
14時台	94	268	362
15時台	77	231	308
16時台	65	204	269
17時台	42	139	181
18時台	44	138	182
19時台	47	76	123
20時台	18	61	79

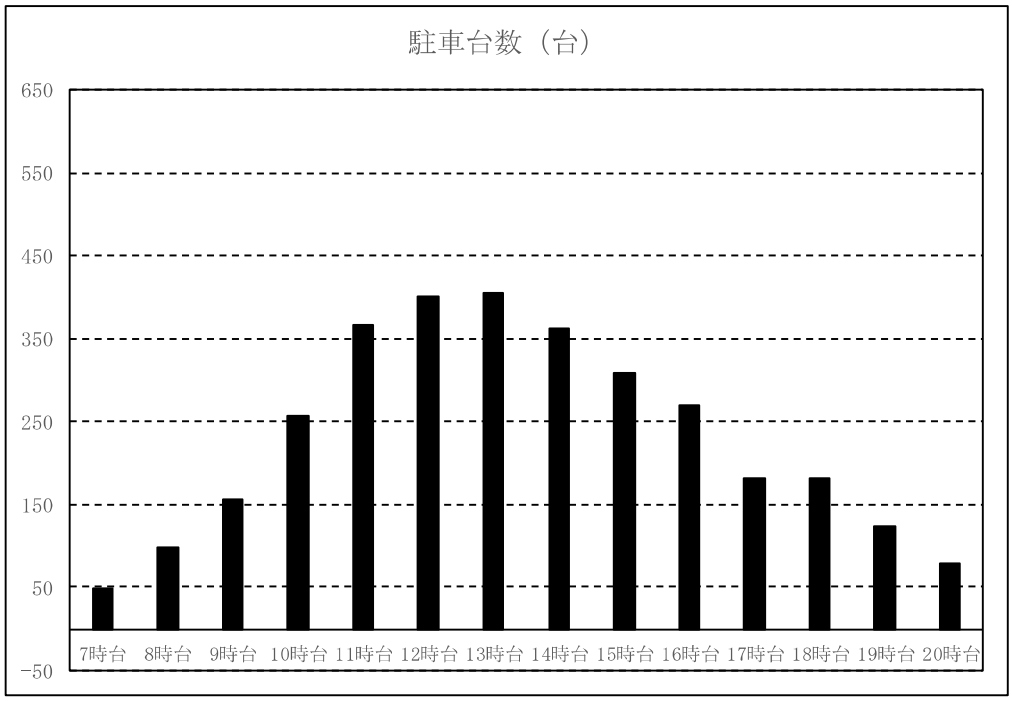

（３）駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無		理　　由　　等
	有・(無)	駐車場の利用状況調査結果から、当該店舗に必要な駐車場台数は建物敷地内で充足できており、又、変更後における駐車場の利用予測結果からも駐車場不足の発生はないものと推察されることから、入庫待ち車両の発生など、周辺交通への影響は比較的小さいものと考えられるため。
借上駐車場の場合	駐車場名	該当なし
	設置者・管理者	
	契約・利用形態（専用、優先、提携等）	
	来店客が駐車可能な台数（算出根拠）	

（４）その他の駐車場の状況

〔従業員等（業務用を含む）駐車場〕

事　　項	有無の別	当該小売店舗駐車場と共用・別途の別	収容台数	備　　考（従業員の雇用状況や利用状況など駐車台数算定の根拠等）
従業員用駐車場	(有)・無	共用・(別途)	134台	設置駐車台数より

〔併設施設の駐車場〕

ア　オフィス・マンション等、小売店舗とは利用者が独立して考えられる併設施設

該当なし

イ　飲食店、銀行ＡＴＭ、クリーニング、映画館、ボーリング場、ゲームセンター、温浴施設等、小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設

名　称	業務内容	面　積	当該小売店舗駐車場と共用・別途の別	必要駐車台　数	算出根拠	収容台数
精米機	－	18㎡	(共用)・別途	前述1.（2）特別な事情による駐車台数の算出結果に示すとおり		
ヘアーカットルームABC	理容室	92㎡	(共用)・別途			
宅配便	－	27㎡	(共用)・別途			
クリーニング	－	39㎡	(共用)・別途			
アミューズメント	－	140㎡	(共用)・別途			
ゆうちょＡＴＭ	－	4㎡	(共用)・別途			
フードコート	飲食施設	416㎡	(共用)・別途			
合　　計		736㎡				

〔ｓ：小売店舗と利用者層が同一の併設施設面積の合計〕（端数処理：四捨五入）

s	736㎡
Ｓ：店舗面積×0.2	3,196㎡

〔条件〕ｓ＞Ｓ×0.2

ウ　小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設（小売店舗が大規模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合）

該当なし

2　駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況（小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数）

No.	駐車場の構造	収容台数		面　積	駐車区画の大きさ	
		一般用	身障者用		一般用	身障者用
駐車場	建物外平面駐車場 (自走式)	604台	13台	8,203.8935㎡	5.20m×2.70m× 6台 5.00m×2.70m× 12台 4.92m×2.70m× 5台 5.00m×2.70m× 17台 5.00m×2.72m× 11台 5.10m×2.72m× 14台 5.10m×2.66m× 14台 5.03m×2.63m×285台 5.00m×2.65m× 75台 5.00m×2.66m× 32台 5.00m×2.98m× 9台 5.30m×2.60m× 4台 5.05m×2.65m× 28台 5.04m×2.65m× 28台 5.10m×2.67m× 20台 5.05m×2.67m× 22台 5.00m×2.97m× 22台	5.00m×3.30m×4台 5.00m×2.65m×2台 5.30m×2.60m×3台 5.00m×2.60m×4台

駐車料金の 徴収の有無	駐車場条例による届出 駐車場とする予定の有無	入口ゲートの 入庫処理時間	契約形態
有 ・ (無)	有 ・ (無)	無	自社所有

3　駐輪場の計画（原動機付き自転車を含む）

（1）駐輪台数の算出根拠

ア　指針参考による駐輪台数の算出

店舗面積（15,982㎡）÷35㎡＝（457台）

イ　その他の方法による駐輪台数の算出

駐輪場附置 条例の有無	有（条例名　　）・(無)
必要駐輪台数 の予測結果及 び算出根拠	既存店舗における自転車利用者の来店状況調査結果より、最大滞留台数は10時台に14台が観測された。 令和8年4月5日（日）　　天候：晴れ

時　間	駐輪台数
7時台	2
8時台	6
9時台	7
10時台	14
11時台	7
12時台	5
13時台	2
14時台	1
15時台	1
16時台	1
17時台	3
18時台	1
19時台	1
20時台	1

必要駐輪台数	14台

（２）駐輪場の構造、収容台数及び面積

駐輪場№	駐輪場構造	収容台数	面　積	駐輪区画の大きさ	
				一般用	三輪車・バイク用
駐輪場	平面式	20台	20㎡	0.5m×2.0m	0.5m×2.0m

（３）駐輪場の管理体制

項　　目	内　　容
整理員等の配置	・店舗従業員の適宜見回りにて対応する。
営業時間外の管理等	・特になし

（４）駐輪場案内の表示方法

駐輪場である旨の看板設置

４　その他（特記事項）

・特になし

〔騒音の発生に係る事項〕

1　冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面　　**〔規則§４Ⅰ⑨〕**

項　　目	設置の有無	稼働時間帯	位　　置
冷却塔	(無)・有	―	―
室外機	無・(有)	終　日	別添「資料－４ 騒音発生源位置図」参照
送風機	(無)・有	―	―
排気口	無・(有)	終　日	別添「資料－４ 騒音発生源位置図」参照
その他（冷凍冷蔵庫屋外機）		終　日	別添「資料－４ 騒音発生源位置図」参照
その他（キュービクル）		終　日	別添「資料－４ 騒音発生源位置図」参照

※特別な事情による騒音の総合的な予測
　該当なし

騒音の総合的な予測方法
　該当なし

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無
　有：鹿児島県公害防止条例に基づく「騒音に係る特定施設」の届出
　　該当する施設:圧縮機（冷凍機に付随しているものを含む）
　　（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの）

2　平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

（１）予測地点の選定及び環境基準等

別添「資料－５　騒音予測地点位置図」参照

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼　間	夜　間	夜　間	
Ａ地点 (h=0.5m)	55dB	45dB	45dB	業務用車両専用出入口を走行する自動車走行音及び建物北側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる住居とした（1階建て1階部）。
Ｂ地点 (h=-1.0m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受けると思われる住居とした（1階建て1階部）。
Ｃ地点 (h=11.5m)	55dB	45dB	45dB	建物南側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる住居とした（2階建て1階部）。

※ 建物敷地東側には山林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼　間	夜　間	夜　間	
ａ地点 (h=-0.5m)	55dB	45dB	45dB	建物北側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。
ｂ地点 (h=-0.3m)	55dB	45dB	45dB	駐車場内を走行する来客車両走行音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。
ｃ地点 (h=8.8m)	55dB	45dB	45dB	建物南側に設置された設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。

※ 建物敷地東側には山林が面しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

（２）昼間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	1	室外機1	48.7	*1	終　日	65.0	104.8	258.1	12.4	8.3	0.5
	2	室外機2	54.3	*1	終　日	60.9	109.5	259.3	18.6	13.5	6.0
	3	室外機3	50.7	*1	終　日	55.8	115.6	260.9	15.8	9.4	2.4
	4	室外機4	47.0	*1	終　日	36.0	139.7	271.6	15.9	4.1	－
	5	室外機5	59.0	*1	終　日	36.7	140.2	270.7	27.7	16.1	10.4
	6	室外機6	59.0	*1	終　日	38.1	140.7	269.0	27.4	16.0	10.4
	7	室外機7	57.2	*1	終　日	24.5	153.6	282.4	29.4	13.5	8.2
	8	室外機8	57.0	*1	終　日	24.8	154.4	282.2	29.1	13.2	8.0
	9	室外機9	47.0	*1	終　日	95.2	132.2	212.4	7.4	4.6	0.5
	10	室外機10	47.0	*1	終　日	99.7	132.1	208.1	7.0	4.6	0.6
	11	室外機11	44.5	*1	終　日	118.5	132.1	190.2	3.0	2.1	－
	12	室外機12	44.5	*1	終　日	123.2	133.1	185.6	2.7	2.0	－
	13	室外機13	48.7	*1	終　日	224.8	202.1	82.6	1.7	2.6	10.4
	14	室外機14	48.7	*1	終　日	226.1	204.3	81.1	1.6	2.5	10.5
	15	室外機15	44.5	*1	終　日	227.2	207.5	79.8	－	－	6.5
	16	室外機16	44.5	*1	終　日	227.4	208.6	79.5	－	－	6.5
	17	室外機17	57.1	*1	終　日	228.0	234.7	89.8	9.9	9.7	18.0
	18	室外機18	57.1	*1	終　日	229.5	235.4	88.3	9.9	9.7	18.2
	19	室外機19	57.1	*1	終　日	231.0	236.2	86.7	9.8	9.6	18.3
	20	室外機20	57.1	*1	終　日	232.4	236.9	85.3	9.8	9.6	18.5
	21	室外機21	57.1	*1	終　日	217.6	203.7	89.1	10.3	10.9	18.1
	22	室外機22	57.1	*1	終　日	219.1	204.6	87.5	10.3	10.9	18.3
	23	室外機23	57.1	*1	終　日	220.7	205.5	85.9	10.2	10.8	18.4
	24	室外機24	57.1	*1	終　日	222.2	206.3	84.5	10.2	10.8	18.6
	25	室外機25	57.0	*1	終　日	219.8	187.5	91.0	10.2	11.5	17.8
	26	室外機26	57.1	*1	終　日	219.1	184.7	92.9	10.3	11.8	17.7
	27	室外機27	57.1	*1	終　日	219.1	184.0	93.3	10.3	11.8	17.7
	28	室外機28	56.8	*1	終　日	185.3	173.0	121.9	11.4	12.0	15.1
	29	室外機29	56.8	*1	終　日	186.8	173.9	120.4	11.4	12.0	15.2
	30	室外機30	47.3	*1	終　日	160.1	143.8	150.8	3.2	4.1	3.7
	31	室外機31	47.3	*1	終　日	162.7	144.9	148.3	3.1	4.1	3.9
	32	室外機32	57.1	*1	終　日	178.5	180.9	128.3	12.1	12.0	14.9
	33	室外機33	57.1	*1	終　日	179.4	181.2	127.4	12.0	11.9	15.0
	34	室外機34	57.1	*1	終　日	180.7	181.8	126.0	12.0	11.9	15.1
	35	室外機35	57.1	*1	終　日	180.1	186.8	127.4	12.0	11.7	15.0
	36	室外機36	57.1	*1	終　日	181.0	187.2	126.5	11.9	11.7	15.1
	37	室外機37	57.1	*1	終　日	182.3	187.7	125.1	11.9	11.6	15.2
	38	室外機38	56.8	*1	終　日	189.2	189.2	117.8	11.3	11.3	15.4
	39	室外機39	56.8	*1	終　日	191.0	190.0	116.0	11.2	11.2	15.5
	40	室外機40	57.1	*1	終　日	192.3	190.7	114.6	11.4	11.5	15.9
	41	室外機41	56.8	*1	終　日	193.7	191.3	113.3	11.1	11.2	15.7
	42	室外機42	57.1	*1	終　日	190.7	214.7	127.0	11.5	10.5	15.0
	43	室外機43	57.1	*1	終　日	191.8	215.1	125.8	11.4	10.4	15.1
	44	室外機44	57.1	*1	終　日	193.0	215.7	124.6	11.4	10.4	15.2
	45	室外機45	57.1	*1	終　日	192.5	218.7	127.6	11.4	10.3	15.0
	46	室外機46	57.1	*1	終　日	193.5	219.1	126.4	11.4	10.3	15.1
	47	室外機47	57.1	*1	終　日	194.6	219.5	125.2	11.3	10.3	15.1
	48	室外機48	57.1	*1	終　日	201.1	222.3	118.3	11.0	10.2	15.6
	49	室外機49	57.1	*1	終　日	202.6	222.7	116.5	11.0	10.1	15.8
	50	室外機50	57.1	*1	終　日	204.1	223.6	115.2	10.9	10.1	15.9
	51	室外機51	57.1	*1	終　日	205.4	224.1	113.8	10.8	10.1	16.0
	52	室外機52	51.0	*1	終　日	220.7	250.8	118.7	4.1	3.0	9.5
	53	室外機53	58.8	*1	終　日	193.2	236.7	143.9	13.1	11.3	15.6

*1 メーカー提供データより
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	54	室外機54	58.0	*1	終　日	195.0	237.3	141.9	12.2	10.5	15.0
	55	室外機55	48.3	*1	終　日	203.1	240.0	132.8	2.1	0.7	5.8
	56	室外機56	47.3	*1	終　日	204.6	240.5	131.2	1.1	－	4.9
	57	室外機57	53.2	*1	終　日	205.3	240.8	130.4	7.0	5.6	10.9
	58	室外機58	53.2	*1	終　日	206.2	241.1	129.5	6.9	5.6	11.0
	59	室外機59	58.8	*1	終　日	180.4	233.2	158.8	13.7	11.4	14.8
	60	室外機60	58.8	*1	終　日	163.3	230.0	179.7	14.5	11.6	13.7
	61	室外機61	58.8	*1	終　日	164.5	230.1	178.3	14.5	11.6	13.8
	62	室外機62	57.1	*1	終　日	154.1	208.4	171.0	13.3	10.7	12.4
	63	室外機63	57.1	*1	終　日	155.1	208.5	169.8	13.3	10.7	12.5
	64	室外機64	57.1	*1	終　日	159.2	209.3	165.0	13.1	10.7	12.8
	65	室外機65	57.1	*1	終　日	160.2	209.5	163.8	13.0	10.7	12.8
	66	室外機66	57.1	*1	終　日	151.7	203.8	170.5	13.5	10.9	12.5
	67	室外機67	57.1	*1	終　日	152.7	204.0	169.3	13.4	10.9	12.5
	68	室外機68	57.1	*1	終　日	156.8	204.7	164.5	13.2	10.9	12.8
	69	室外機69	57.1	*1	終　日	157.9	205.0	163.3	13.1	10.9	12.8
	70	室外機70	57.1	*1	終　日	138.6	174.4	170.7	14.3	12.3	12.5
	71	室外機71	57.1	*1	終　日	139.9	174.6	169.4	14.2	12.3	12.5
	72	室外機72	57.1	*1	終　日	144.3	175.5	164.7	13.9	12.2	12.8
	73	室外機73	57.1	*1	終　日	145.5	175.7	163.4	13.8	12.2	12.8
	74	室外機74	57.1	*1	終　日	136.7	168.5	171.3	14.4	12.6	12.4
	75	室外機75	57.1	*1	終　日	137.9	168.7	170.0	14.3	12.6	12.5
	76	室外機76	57.1	*1	終　日	142.4	169.6	165.4	14.0	12.5	12.7
	77	室外機77	57.1	*1	終　日	143.6	169.9	164.1	14.0	12.5	12.8
	78	室外機78	56.8	*1	終　日	131.8	152.9	174.8	14.4	13.1	11.9
	79	室外機79	56.8	*1	終　日	133.1	153.2	173.5	14.3	13.1	12.0
	80	室外機80	56.8	*1	終　日	138.2	154.2	168.5	14.0	13.0	12.3
	81	室外機81	56.8	*1	終　日	140.0	154.6	166.7	13.9	13.0	12.4
	82	室外機82	57.1	*1	終　日	124.3	132.4	184.8	15.2	14.7	11.8
	83	室外機83	47.3	*1	終　日	116.1	130.5	192.8	6.0	5.0	1.6
	84	室外機84	53.2	*1	終　日	97.2	133.2	210.4	13.4	10.7	6.7
	85	室外機85	47.3	*1	終　日	98.6	133.4	209.0	7.4	4.8	0.9
	86	室外機86	56.8	*1	終　日	99.8	133.2	207.8	16.8	14.3	10.4
	87	室外機87	56.8	*1	終　日	100.8	133.2	206.9	16.7	14.3	10.5
	88	室外機88	53.2	*1	終　日	91.1	148.6	215.8	14.0	9.8	6.5
	89	室外機89	53.1	*1	終　日	99.0	149.4	207.9	13.2	9.6	6.7
	90	室外機90	56.8	*1	終　日	100.7	149.3	206.2	16.7	13.3	10.5
	91	室外機91	56.8	*1	終　日	101.7	149.3	205.1	16.7	13.3	10.6
	92	室外機92	52.0	*1	終　日	103.1	149.2	203.7	11.7	8.5	5.8
	93	室外機93	52.0	*1	終　日	104.3	149.2	202.5	11.6	8.5	5.9
	94	室外機94	54.0	*1	終　日	98.4	151.8	208.8	14.1	10.4	7.6
	95	室外機95	54.0	*1	終　日	99.5	150.8	207.6	14.0	10.4	7.7
	96	室外機96	52.0	*1	終　日	102.0	150.7	204.9	11.8	8.4	5.8
	97	室外機97	52.0	*1	終　日	103.5	150.6	203.4	11.7	8.4	5.8
	98	室外機98	57.1	*1	終　日	104.6	166.3	205.5	16.7	12.7	10.8
	99	室外機99	57.1	*1	終　日	105.5	166.3	204.5	16.6	12.7	10.9
	100	室外機100	57.1	*1	終　日	106.4	166.3	203.5	16.6	12.7	10.9
	101	室外機101	57.1	*1	終　日	101.9	172.7	210.9	16.9	12.4	10.6
	102	室外機102	57.1	*1	終　日	102.8	172.6	209.9	16.9	12.4	10.7
	103	室外機103	57.1	*1	終　日	107.2	172.4	205.0	16.5	12.4	10.9
	104	室外機104	57.1	*1	終　日	108.1	172.4	204.0	16.4	12.4	10.9
	105	室外機105	57.1	*1	終　日	119.0	202.6	211.0	15.6	11.0	10.6
	106	室外機106	57.1	*1	終　日	119.8	202.5	210.0	15.5	11.0	10.7

*1 メーカー提供データより
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	107	室外機107	57.1	*1	終日	123.2	201.7	205.0	15.3	11.0	10.9
	108	室外機108	57.1	*1	終日	124.0	201.7	204.0	15.2	11.0	10.9
	109	室外機109	57.1	*1	終日	125.7	201.9	202.0	15.1	11.0	11.0
	110	室外機110	57.1	*1	終日	121.5	206.3	211.3	15.4	10.8	10.6
	111	室外機111	57.1	*1	終日	122.3	206.3	210.3	15.4	10.8	10.6
	112	室外機112	57.1	*1	終日	126.1	206.2	205.4	15.1	10.8	10.8
	113	室外機113	57.1	*1	終日	126.9	206.2	204.4	15.0	10.8	10.9
	114	室外機114	57.1	*1	終日	98.0	211.5	247.4	17.3	10.6	9.2
	115	室外機115	57.1	*1	終日	98.7	211.3	246.2	17.2	10.6	9.3
	116	室外機116	57.1	*1	終日	101.3	210.3	241.6	17.0	10.6	9.4
	117	室外機117	57.1	*1	終日	102.1	210.0	240.2	16.9	10.7	9.5
	118	室外機118	57.1	*1	終日	94.4	207.4	247.1	17.6	10.8	9.2
	119	室外機119	57.1	*1	終日	95.1	207.1	245.9	17.5	10.8	9.3
	120	室外機120	57.1	*1	終日	97.8	206.1	241.3	17.3	10.8	9.4
	121	室外機121	57.1	*1	終日	98.7	205.8	239.9	17.2	10.8	9.5
	122	室外機122	57.1	*1	終日	76.5	176.6	240.8	19.4	12.2	9.5
	123	室外機123	57.1	*1	終日	77.6	176.3	239.5	19.3	12.2	9.5
	124	室外機124	57.1	*1	終日	78.2	176.1	238.7	19.2	12.2	9.5
	125	室外機125	53.2	*1	終日	67.4	155.5	241.0	16.6	9.4	5.6
	126	室外機126	50.7	*1	終日	68.5	155.2	239.8	14.0	6.9	3.1
	127	室外機127	53.2	*1	終日	70.1	154.8	238.1	16.3	9.4	5.7
	128	室外機128	56.8	*1	終日	64.3	154.6	243.9	20.6	13.0	9.1
	129	室外機129	56.8	*1	終日	65.5	154.3	242.7	20.5	13.0	9.1
	130	室外機130	53.2	*1	終日	67.2	153.8	240.9	16.7	9.5	5.6
	131	室外機131	50.7	*1	終日	68.1	153.5	239.9	14.0	7.0	3.1
	132	室外機132	57.0	*1	終日	34.4	162.6	276.2	26.3	12.8	8.2
	133	室外機133	57.0	*1	終日	59.0	190.5	272.4	21.6	11.4	8.3
	134	冷凍冷蔵庫屋外機1	43.4	*1	終日	63.6	194.8	271.6	7.3	－	－
	135	冷凍冷蔵庫屋外機2	49.2	*1	終日	66.7	199.6	273.6	12.7	3.2	0.5
	136	冷凍冷蔵庫屋外機3	56.0	*1	終日	65.2	197.3	272.6	19.7	10.1	7.3
	137	冷凍冷蔵庫屋外機4	48.9	*1	終日	62.1	194.9	273.7	13.0	3.1	0.2
	138	冷凍冷蔵庫屋外機5	49.9	*1	終日	60.1	192.9	273.7	14.3	4.2	1.2
	139	冷凍冷蔵庫屋外機6	49.9	*1	終日	40.7	171.7	275.6	17.7	5.2	1.1
	140	冷凍冷蔵庫屋外機7	54.1	*1	終日	37.0	167.1	276.2	22.7	9.6	5.3
	141	冷凍冷蔵庫屋外機8	56.0	*1	終日	42.5	172.7	274.4	23.4	11.3	7.2
	142	冷凍冷蔵庫屋外機9	56.0	*1	終日	40.9	170.8	274.6	23.8	11.4	7.2
	143	冷凍冷蔵庫屋外機10	49.9	*1	終日	52.9	155.8	255.8	15.4	6.0	1.7
	144	冷凍冷蔵庫屋外機11	52.6	*1	終日	54.3	155.3	254.3	17.9	8.8	4.5
	145	冷凍冷蔵庫屋外機12	54.1	*1	終日	55.6	154.8	252.8	19.2	10.3	6.0
	146	冷凍冷蔵庫屋外機13	56.0	*1	終日	57.2	154.3	251.1	20.9	12.2	8.0
	147	冷凍冷蔵庫屋外機14	49.2	*1	終日	87.5	156.3	220.8	10.4	5.3	2.3
	148	冷凍冷蔵庫屋外機15	49.2	*1	終日	88.8	156.1	219.4	10.2	5.3	2.4
	149	冷凍冷蔵庫屋外機16	52.6	*1	終日	90.4	156.0	217.7	13.5	8.7	5.8
	150	冷凍冷蔵庫屋外機17	56.0	*1	終日	92.6	156.1	215.4	16.7	12.1	9.3
	151	冷凍冷蔵庫屋外機18	52.6	*1	終日	94.3	155.9	213.7	13.1	8.7	6.0
	152	冷凍冷蔵庫屋外機19	61.0	*1	終日	87.1	165.6	224.0	22.2	16.6	14.0
	153	冷凍冷蔵庫屋外機20	56.0	*1	終日	89.9	165.1	220.8	16.9	11.6	9.1
	154	冷凍冷蔵庫屋外機21	62.4	*1	終日	93.1	164.7	217.3	23.0	18.1	15.7
	155	冷凍冷蔵庫屋外機22	56.0	*1	終日	96.7	164.3	213.3	16.3	11.7	9.4
	156	冷凍冷蔵庫屋外機23	48.9	*1	終日	218.6	188.6	91.3	2.1	3.4	9.7
	157	冷凍冷蔵庫屋外機24	49.2	*1	終日	220.9	190.0	89.2	2.3	3.6	10.2
	158	排気口1	49.4	*2	終日	221.6	188.3	89.8	2.5	3.9	10.3
	159	排気口2	49.4	*2	終日	221.8	189.8	89.0	2.5	3.8	10.4

*1 メーカー提供データより　　*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
定常騒音	160	排気口3	49.4	*2	終　日	221.9	190.4	88.6	2.5	3.8	10.5
	161	排気口4	49.4	*2	終　日	222.0	191.1	88.3	2.5	3.8	10.5
	162	排気口5	49.4	*2	終　日	222.2	192.5	87.4	2.5	3.7	10.6
	163	排気口6	49.4	*2	終　日	223.1	198.0	84.8	2.4	3.5	10.8
	164	排気口7	49.4	*2	終　日	227.0	214.2	80.3	2.3	2.8	11.3
	165	排気口8	49.4	*2	終　日	233.5	233.6	81.0	2.0	2.0	11.2
	166	排気口9	49.4	*2	終　日	237.7	243.8	83.9	1.9	1.7	10.9
	167	排気口10	51.1	*2	終　日	244.4	260.4	93.0	3.3	2.8	11.7
	168	排気口11	51.1	*2	終　日	215.6	249.8	125.6	4.4	3.1	9.1
	169	排気口12	53.9	*2	終　日	164.4	233.2	182.0	9.6	6.5	8.7
	170	排気口13	51.1	*2	終　日	159.8	232.7	188.2	7.0	3.8	5.6
	171	排気口14	53.9	*2	終　日	156.7	232.5	192.2	10.0	6.6	8.2
	172	排気口15	51.1	*2	終　日	149.9	232.2	201.6	7.6	3.8	5.0
	173	排気口16	51.1	*2	終　日	98.5	229.9	273.1	11.2	3.9	2.4
	174	排気口17	48.9	*2	終　日	31.5	154.3	276.0	18.9	5.1	0.1
	175	排気口18	52.2	*2	終　日	64.4	160.2	245.5	16.0	8.1	4.4
	176	排気口19	52.2	*2	終　日	80.2	185.8	243.3	14.1	6.8	4.5
	177	排気口20	52.2	*2	終　日	108.6	221.0	245.1	11.5	5.3	4.4
	178	排気口21	52.2	*2	終　日	131.4	218.4	210.9	9.8	5.4	5.7
	179	排気口22	52.2	*2	終　日	113.7	191.7	208.6	11.1	6.5	5.8
	180	排気口23	52.2	*2	終　日	108.3	182.1	208.6	11.5	7.0	5.8
	181	排気口24	52.2	*2	終　日	98.0	154.6	209.6	12.4	8.4	5.8
	182	排気口25	52.2	*2	終　日	136.4	160.1	170.4	9.5	8.1	7.6
	183	排気口26	52.2	*2	終　日	143.9	183.1	167.9	9.0	6.9	7.7
	184	排気口27	52.2	*2	終　日	149.3	195.5	167.9	8.7	6.4	7.7
	185	排気口28	52.2	*2	終　日	161.6	218.9	170.4	8.0	5.4	7.6
	186	排気口29	52.2	*2	終　日	203.9	235.7	126.9	6.0	4.8	10.1
	187	排気口30	52.2	*2	終　日	202.8	235.3	128.1	6.1	4.8	10.0
	188	排気口31	52.2	*2	終　日	182.5	176.9	124.2	7.0	7.2	10.3
	189	排気口32	52.2	*2	終　日	178.5	163.9	129.7	7.2	7.9	9.9
	190	キュービクル	51.8	*2	終　日	101.2	248.2	306.1	11.7	3.9	2.1
変動騒音	※	来客車両走行音	74.0	*3	5,283台×2回	－	－	－	45.2	50.6	43.1
	※	搬出入車両走行音	83.5	*3	30台×1～2回	－	－	－	37.5	25.7	24.9
	※	廃棄物収集車両走行音	83.5	*3	9台×1～2回	－	－	－	32.0	19.6	19.4
	191	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×20秒	138.2	257.8	258.6	17.4	12.0	11.9
	192	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×20秒	147.8	254.3	237.0	19.0	14.3	14.9
	193	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	11台×20秒	167.5	252.8	204.1	21.3	17.7	19.6
	194	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*4	5台×20秒	237.1	269.0	118.0	14.9	13.8	21.0
	195	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*4	3台×20秒	237.1	269.0	118.0	12.7	11.6	18.8
	196	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	6台×240秒	107.8	244.5	284.8	33.3	26.2	24.9
	197	廃棄物収集作業音（圧縮）	90.0	*4	3台×240秒	232.5	260.9	113.6	23.7	22.7	29.9
	198	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	6台×90秒	107.8	244.5	284.8	24.0	16.9	15.6
	199	廃棄物収集作業音（非圧縮）	85.0	*4	3台×90秒	232.5	260.9	113.6	14.4	13.4	20.6
	200	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	58.5	191.8	274.4	26.5	16.1	13.0
	201	搬出入車両アイドリング音	78.6	*4	1台×1200秒	87.3	220.6	275.0	23.0	14.9	13.0
	202	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	51.1	184.1	274.9	11.7	0.6	－
	203	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	78.9	212.2	274.5	8.0	－	－
	204	台車走行音	71.0	*4	3台×6秒×10回	121.1	239.6	254.5	4.2	－	－
	205	台車走行音	71.0	*4	5台×6秒×10回	132.0	236.1	232.7	5.8	0.7	0.9
	206	台車走行音	71.0	*5	5台×6秒×10回	153.7	234.2	198.9	4.5	0.8	2.2
	207	台車走行音	71.0	*5	5台×6秒×10回	228.5	253.3	109.9	1.0	0.1	7.4
	208	台車走行音	71.0	*5	3台×6秒×10回	184.0	271.4	207.9	0.6	－	－
	209	台車走行音	71.0	*5	3台×6秒×10回	193.1	255.7	169.0	0.2	－	1.3

*2 既存店舗調査結果より（等価騒音レベル）　*3 「ASJ Model 2003」より
*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より　*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

騒音発生源			基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)		
			騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点
衝撃音	210	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	51.1	184.1	274.9	8.6	－	－
	211	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	78.9	212.2	274.5	4.9	－	－
	212	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	121.1	239.6	254.5	1.1	－	－
	213	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	132.0	236.1	232.7	2.6	－	－
	214	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	153.7	234.2	198.8	1.3	－	－
	215	荷下ろし音	72.6	*5	5台×20回	228.5	253.3	109.9	－	－	4.2
	216	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	184.0	271.4	207.9	－	－	－
	217	荷下ろし音	72.6	*5	3台×20回	193.1	255.7	168.9	－	－	－
	218	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	51.2	184.1	274.8	－	－	－
	219	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	78.9	212.2	274.4	－	－	－
	220	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	121.1	239.6	254.5	－	－	－
	221	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	132.0	236.1	232.6	－	－	－
	222	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	153.7	234.2	198.8	－	－	－
	223	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	5台×1回	228.5	253.3	109.8	－	－	－
	224	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	184.0	271.4	207.8	－	－	－
	225	搬出入車両荷台扉開音	74.5	*5	3台×1回	193.1	255.7	168.9	－	－	－
	226	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	51.2	184.1	274.8	0.3	－	－
	227	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	78.9	212.2	274.4	－	－	－
	228	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	121.0	239.5	254.4	－	－	－
	229	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	132.0	236.1	232.6	－	－	－
	230	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	153.7	234.2	198.8	－	－	－
	231	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	5台×1回	228.5	253.3	109.8	－	－	－
	232	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	184.0	271.4	207.8	－	－	－
	233	搬出入車両荷台扉閉音	77.3	*5	3台×1回	193.1	255.7	168.9	－	－	－
	234	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	58.5	191.8	274.4	3.9	－	－
	235	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	87.3	220.6	275.0	0.4	－	－
	236	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	128.7	247.7	256.1	－	－	－
	237	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	138.9	244.1	234.3	－	－	－
	238	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	159.7	242.5	200.9	－	－	－
	239	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	5台×2回	232.5	260.9	113.5	－	－	0.3
	240	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	177.6	263.2	204.5	－	－	－
	241	搬出入車両座席扉開閉音	79.0	*5	3台×2回	187.3	254.5	176.2	－	－	－
	242	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	2台×1回	58.5	191.8	274.4	－	－	－
	243	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	2台×1回	87.3	220.6	275.0	－	－	－
	244	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	128.7	247.7	256.2	－	－	－
	245	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	138.9	244.1	234.4	－	－	－
	246	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	159.7	242.5	201.0	－	－	－
	247	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	5台×1回	232.5	260.9	113.6	－	－	－
	248	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	177.6	263.2	204.6	－	－	－
	249	搬出入車両エンジン始動音	78.3	*5	3台×1回	187.3	254.5	176.2	－	－	－
昼間(午前６時～午後10時)						予測地点Ａ		予測地点Ｂ		予測地点Ｃ	
等価騒音レベル						４７．２ｄＢ		５０．７ｄＢ		４４．１ｄＢ	
地域の類型						Ｂ類型		Ｂ類型		Ｂ類型	
環境基準値						５５ｄＢ		５５ｄＢ		５５ｄＢ	

*5 既存店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）
*6 騒音予測地点Ａ～Ｃは資料－５に示す。
*7 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す

〔評　価〕

予測の結果、「昼間」の等価騒音レベルは全ての地点において基準値を満足するものであり、変更計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。