


○ 川内原子力発電所の基準地震動の最大加速度及び応答スペクトル
〔基準地震動の最大加速度〕


		Ss	水平方向	鉛直方向
敷地ごとに震源を特定して策定する地震動		Ss-1	540ガル	324ガル
震源を特定せず 策定する地震動	留萌地震	Ss-2	620ガル	320ガル
	標準応答スペクトル	Ss-3	687ガル	455ガル
免震構造施設設計用基準地震動		Ss-L*	400ガル	240ガル

※原子炉設置変更許可は得ているが、Ss-Lを用いて評価をしている施設はない。

加速度 (ガル)

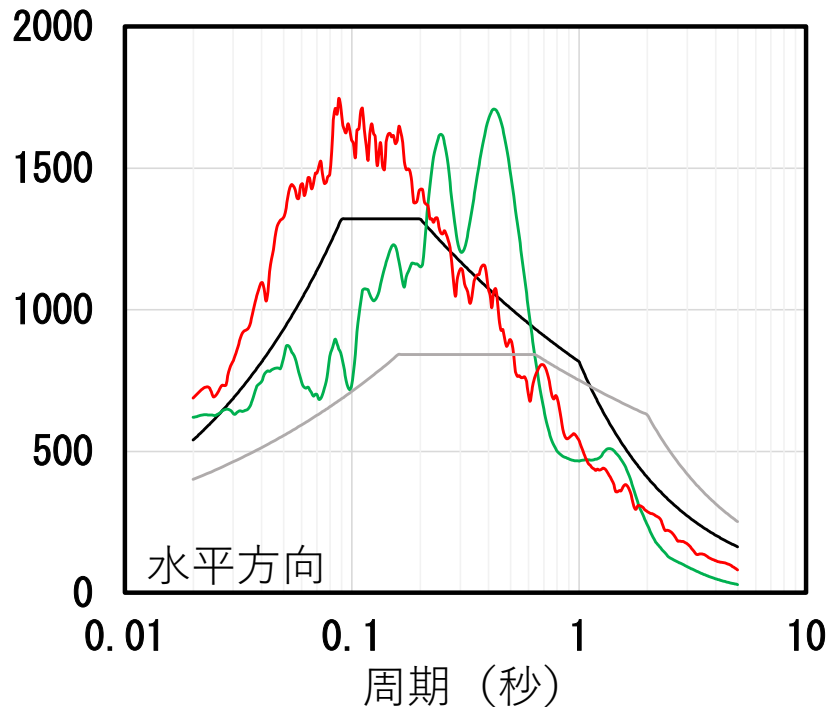

加速度 (ガル)

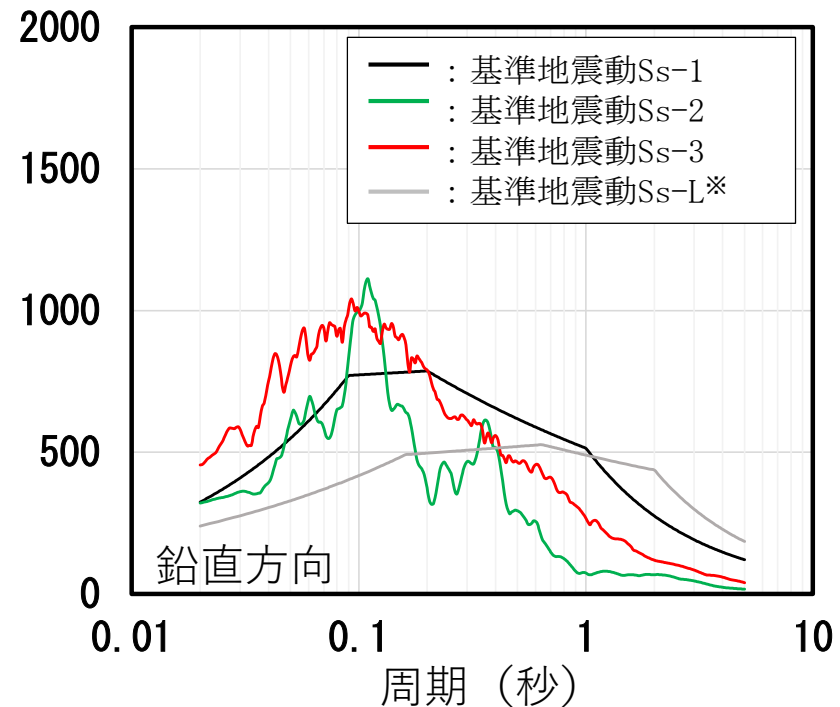

〔基準地震動の加速度応答スペクトル〕