

# 川内原子力発電所 海域モニタリング調査結果

令和7年度 春季調査（流況、水温、水質、海生生物）  
夏季調査（流況、水温、水質、底質、海生生物）  
令和8年度 調査計画

令和8年2月

九州電力株式会社

# 目 次

I 調査の概要	(ページ)
1 調査概要 .....	1
2 調査期間中の川内原子力発電所運転状況 .....	1
3 調査結果のまとめ .....	3
II 調査資料編	
1 流 況 .....	5
2 水 温 .....	8
3 水 質 .....	37
4 底 質 .....	43
5 海生生物 .....	45
(1) 底 生 生 物 .....	45
(2) 卵 ・ 稚 仔 .....	47
(3) プランクトン .....	49
(4) 潮 間 帯 生 物 .....	51
(5) 海 藻 類 .....	53
III 令和8年度 川内原子力発電所海域モニタリング計画 .....	55

# I 調査の概要

## 1 調査概要

川内原子力発電所周辺海域の令和7年度春季、夏季における調査実施状況は次のとおりであり、調査測点位置を第1図に示す。

調査項目	調査の細目	春季 R7.5.8 ～5.22	夏季 R7.8.3 ～8.17
流況	流向・流速	○	○
水温	① 水平分布 ② 鉛直分布	○	○
水質	水温、水素イオン濃度、化学的酸素要求量（酸性法）、 溶存酸素量、浮遊物質、n-ヘキサン抽出物質、 塩分、透明度、全窒素、全りん	○	○
底質	化学的酸素要求量、硫化物、強熱減量、粒度	—	○
海生生物	① 底生生物	—	○
	② 卵・稚仔	○	○
	③ プランクトン	○	○
	④ 潮間帯生物	○	—
	⑤ 海藻類	○	—


## 2 調査期間中の川内原子力発電所運転状況

令和7年度春季、夏季における発電所運転状況は次のとおりである。

	春季 R7.5.8～5.22	夏季 R7.8.3～8.17	備考
1号機	定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中	H14.3.20より 定格熱出力一定運転導入
2号機	定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中	H14.6.28より 定格熱出力一定運転導入

(注) 発電所の取放水方式は、「深層取水」・「表層放水」としている。

第1図 調査測点位置

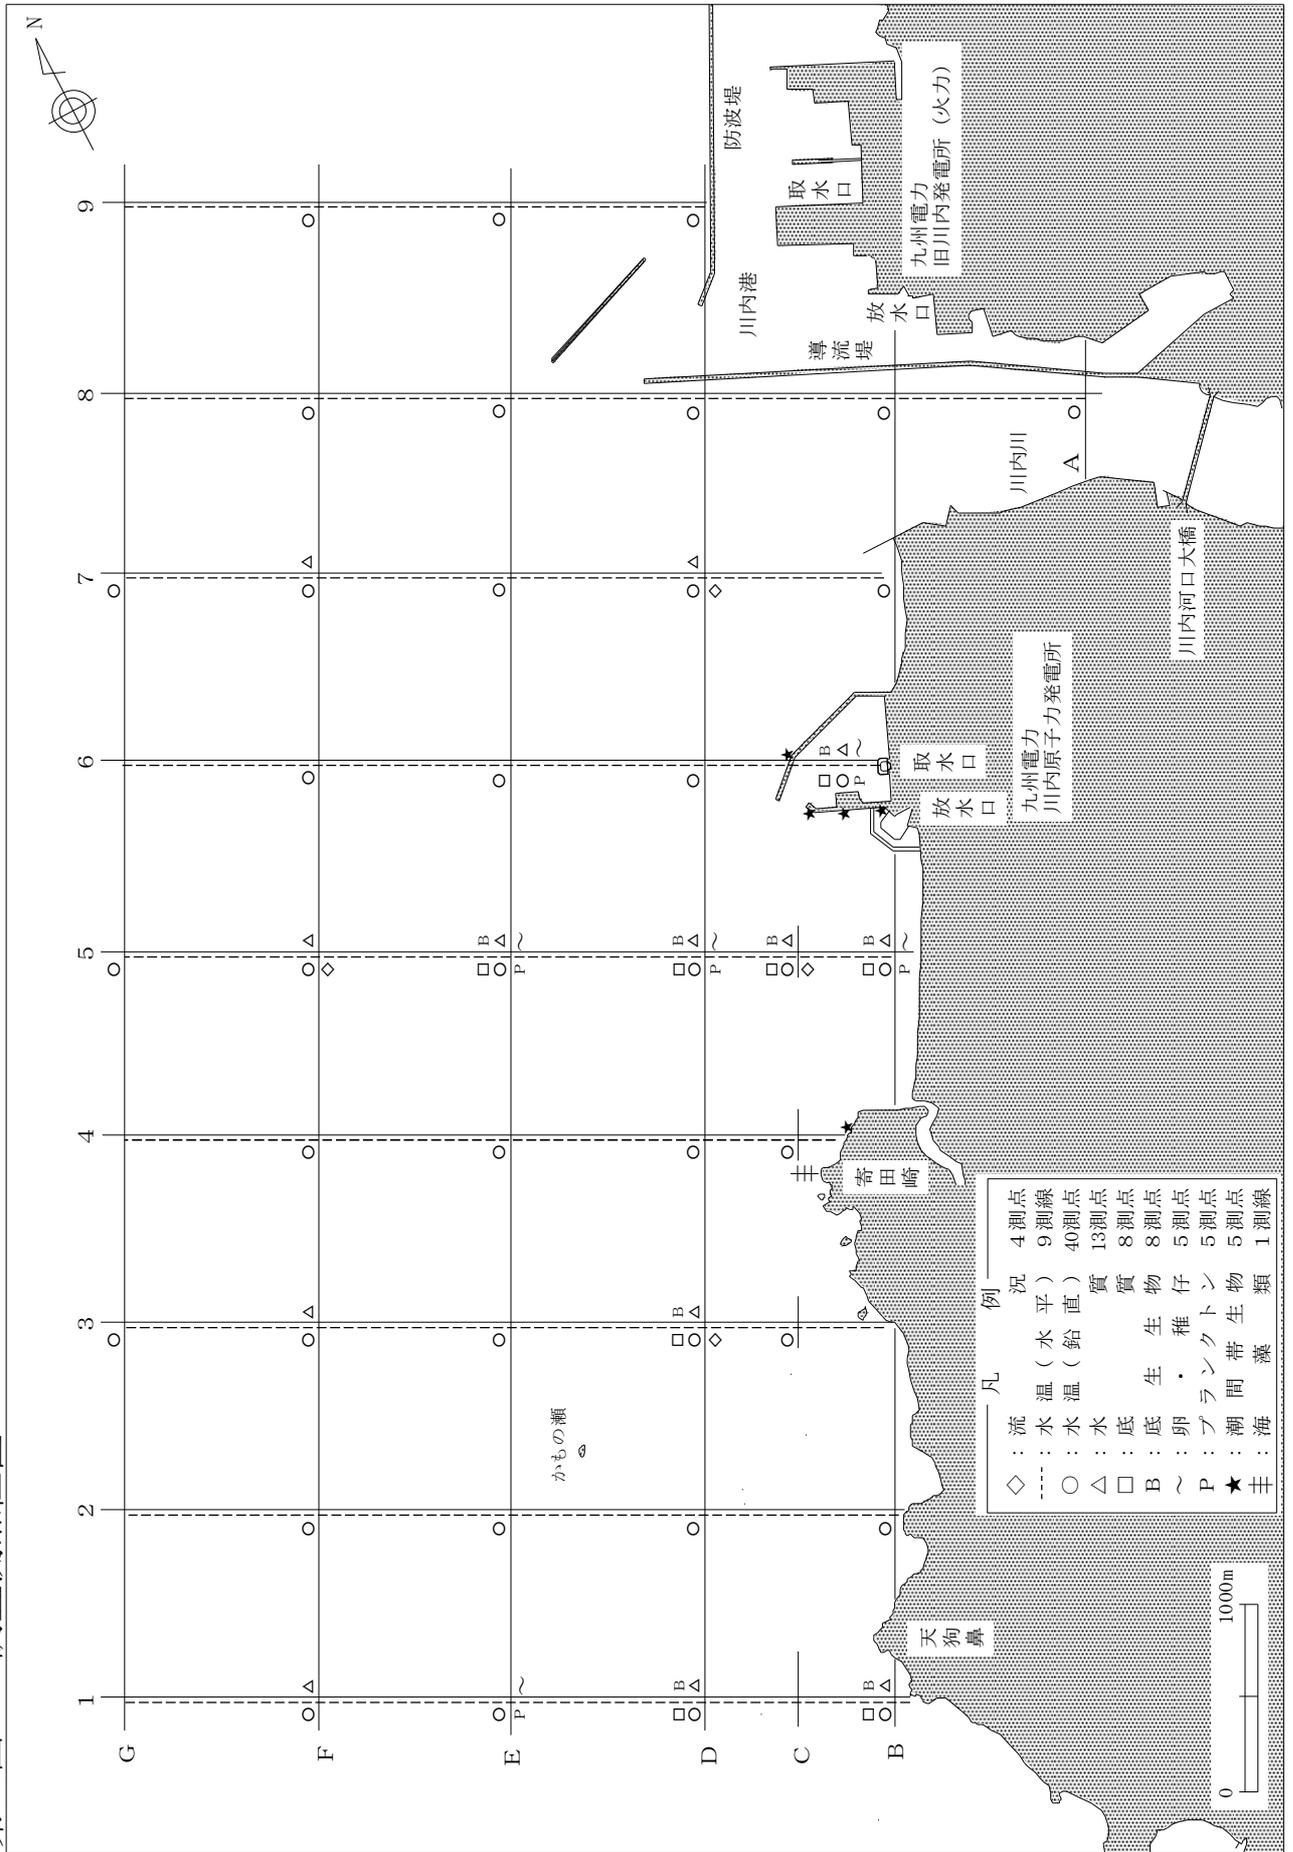

### 3 調査結果のまとめ

[令和7年度春季]

#### (1) 流況

調査海域の流向は、全般的に地形に沿った北北東と南南西から南西を主体とする流れがみられ、測点3-D、測点5-Fでは北から北北東と南南西、測点5-Cでは南南西から西南西、測点7-Dでは北北東から北東の流向頻度が高かった。

流速は、0~90cm/sの範囲にあり、全般的に沖合及び南寄りの海域で大きく、放水口近傍と河口前面では0~20cm/sの流れが主にみられた。

過去の調査結果と比較すると、流向、流速ともに概ね同様な結果であった。

#### (2) 水温

##### a 水平分布

調査海域の水温は18~28℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口沖合にかけて22~28℃台の水温が分布していた。

また、河口部には18~21℃台の水温が分布していた。

温排水影響域は、過去の調査結果と比較して中央沖合で広い分布であった。

##### b 鉛直分布

調査海域No.5測線の放水口近傍における鉛直断面水温は、18~26℃台の水温が分布していた。

#### (3) 水質

過去の調査結果と比較すると、全窒素が低かった。

その他の項目は過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ・水素イオン濃度：8.22~8.29    | ・n-ヘキサン抽出物質：定量下限値未満(ND) |
| ・化学的酸素要求量：1.1~2.3mg/ℓ | ・全窒素：0.057~0.281mg/ℓ    |
| ・溶存酸素量：7.13~7.64mg/ℓ  | ・全りん：0.009~0.032mg/ℓ    |

#### (4) 海生生物

##### a 卵・稚仔

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

- ・出現種数：卵16種、稚仔16種
- ・卵出現個数：1,107~32,785個/1,000m<sup>3</sup>
- ・稚仔出現個体数：0~126個体/1,000m<sup>3</sup>

##### b プランクトン

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

- ・出現種数：64種
- ・沈殿量：1.0~11.1ml/m<sup>3</sup>
- ・出現個体数：28,249~378,204個体/m<sup>3</sup>

##### c 潮間帯生物

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

- ・出現種数：植物17種、動物36種

##### d 海藻類

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

- ・出現種数：27種

#### (5) まとめ

温排水影響域は放水口の周辺に限られており、また、流況、水質、海生生物も概ね過去の調査結果の変動の範囲内にあった。

[令和7年度夏季]

(1) 流況

調査海域の流向は、一般的に地形に沿った北北東から北東と南から南南西を主体とする流れがみられ、測点3-Dでは南から南南西、測点5-Cでは北東と南南西から南西、測点5-Fでは南から南南西、測点7-Dでは北北東から北東と西の流向頻度が高かった。

流速は、0～110cm/sの範囲にあり、一般的に沖合及び南寄りの海域で大きく、放水口近傍と河口前面では0～20cm/sの流れが主にみられた。

過去の調査結果と比較すると、流向、流速ともに概ね同様な結果であった。

(2) 水温

a 水平分布

調査海域の水温は27～35℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面、中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口前面にかけて29～35℃台の水温が分布していた。

また、河口部には28℃台の水温が分布していた。

温排水影響域は、過去の調査結果の範囲内であった。

b 鉛直分布

調査海域No.5測線の放水口近傍における鉛直断面水温は、21～35℃台の水温が分布していた。

(3) 水質

過去の調査結果と比較すると、化学的酸素要求量が高かった。

その他の項目は過去の調査結果の変動の範囲内であった。

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ・水素イオン濃度：8.15～8.22    | ・n-ヘキサン抽出物質：定量下限値未満(ND) |
| ・化学的酸素要求量：1.5～3.7mg/ℓ | ・全窒素：0.058～0.129mg/ℓ    |
| ・溶存酸素量：6.80～8.35mg/ℓ  | ・全りん：0.006～0.032mg/ℓ    |

(4) 底質

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内であった。

- ・化学的酸素要求量：0.1～5.2mg/g 乾泥
- ・硫化物：すべての測点で定量下限値未満(ND)
- ・強熱減量：1.9～6.6%

(5) 海生生物

a 底生生物

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内であった。

- ・出現種数：116種
- ・出現個体数：28～143個体/0.15㎡
- ・湿重量：0.20～7.04g/0.15㎡

b 卵・稚仔

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内であった。

- ・出現種数：卵22種、稚仔22種
- ・卵出現個数：5,433～19,052個/1,000㎡
- ・稚仔出現個体数：34～171個体/1,000㎡

c プランクトン

各項目ともに、過去の調査結果の変動の範囲内であった。

- ・出現種数：105種
- ・沈殿量：1.7～42.8ml/㎡
- ・出現個体数：18,312～94,305個体/㎡

(6) まとめ


温排水影響域は放水口の周辺に限られており、また、流況、水質、底質、海生生物も概ね過去の調査結果の変動の範囲内であった。

## II 調査資料編

### 1 流況

#### (1) 流況調査方法

項目	内容
調査期間	春季：令和7年5月8日～5月22日 夏季：令和7年8月3日～8月17日
測点	第1図に示す4測点
測定層	海面下1m、3mの2層
使用測器	電磁流速計 Infinity-EM (JFEアドバンテック(株)製)

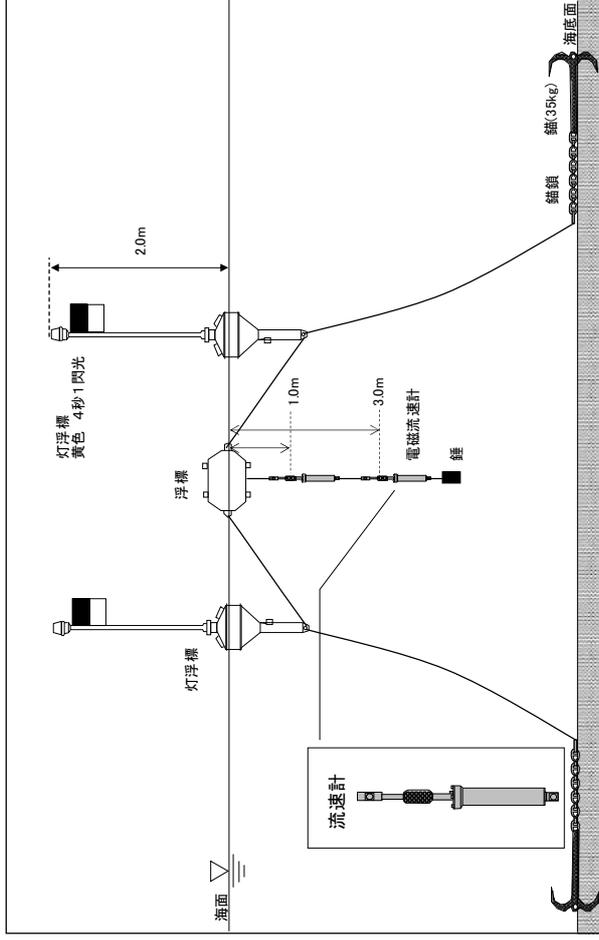


#### (2) 流況調査結果

調査海域の4測点で実施した海面下1m層の流況調査結果から、流向・流速頻度を第1-1、2図に示す。

#### 調査結果の概要

	春季：令和7年5月8日～5月22日	夏季：令和7年8月3日～8月17日
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去の調査結果と比較すると、流向、流速ともに概ね同様な結果であった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去の調査結果と比較すると、流向、流速ともに概ね同様な結果であった。</li> </ul>
流向・流速	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査海域の流向は、全般的に地形に沿った北北東と南南西から南南西を主体とする流れがみられ、測点3-Dでは北から北北東と南南西、測点5-Cでは南南西から南南西、測点5-Fでは南から南南西、測点7-Dでは北北東から北東と西の流向頻度が高かった。</li> <li>流速は、0～90cm/sの範囲にあり、全般的に沖及び南寄りの海域で大きく、放水口近傍と河口前面では0～20cm/sの流れが主にみられた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査海域の流向は、全般的に地形に沿った北北東から北東と南から南南西を主体とする流れがみられ、測点3-Dでは南から南南西、測点5-Cでは北東と南南西から南南西、測点5-Fでは南から南南西、測点7-Dでは北北東から北東と西の流向頻度が高かった。</li> <li>流速は、0～110cm/sの範囲にあり、全般的に沖及び南寄りの海域で大きく、放水口近傍と河口前面では0～20cm/sの流れが主にみられた。</li> </ul>

# 第1-1図 流向・流速頻度 (春季、海面下1m層)

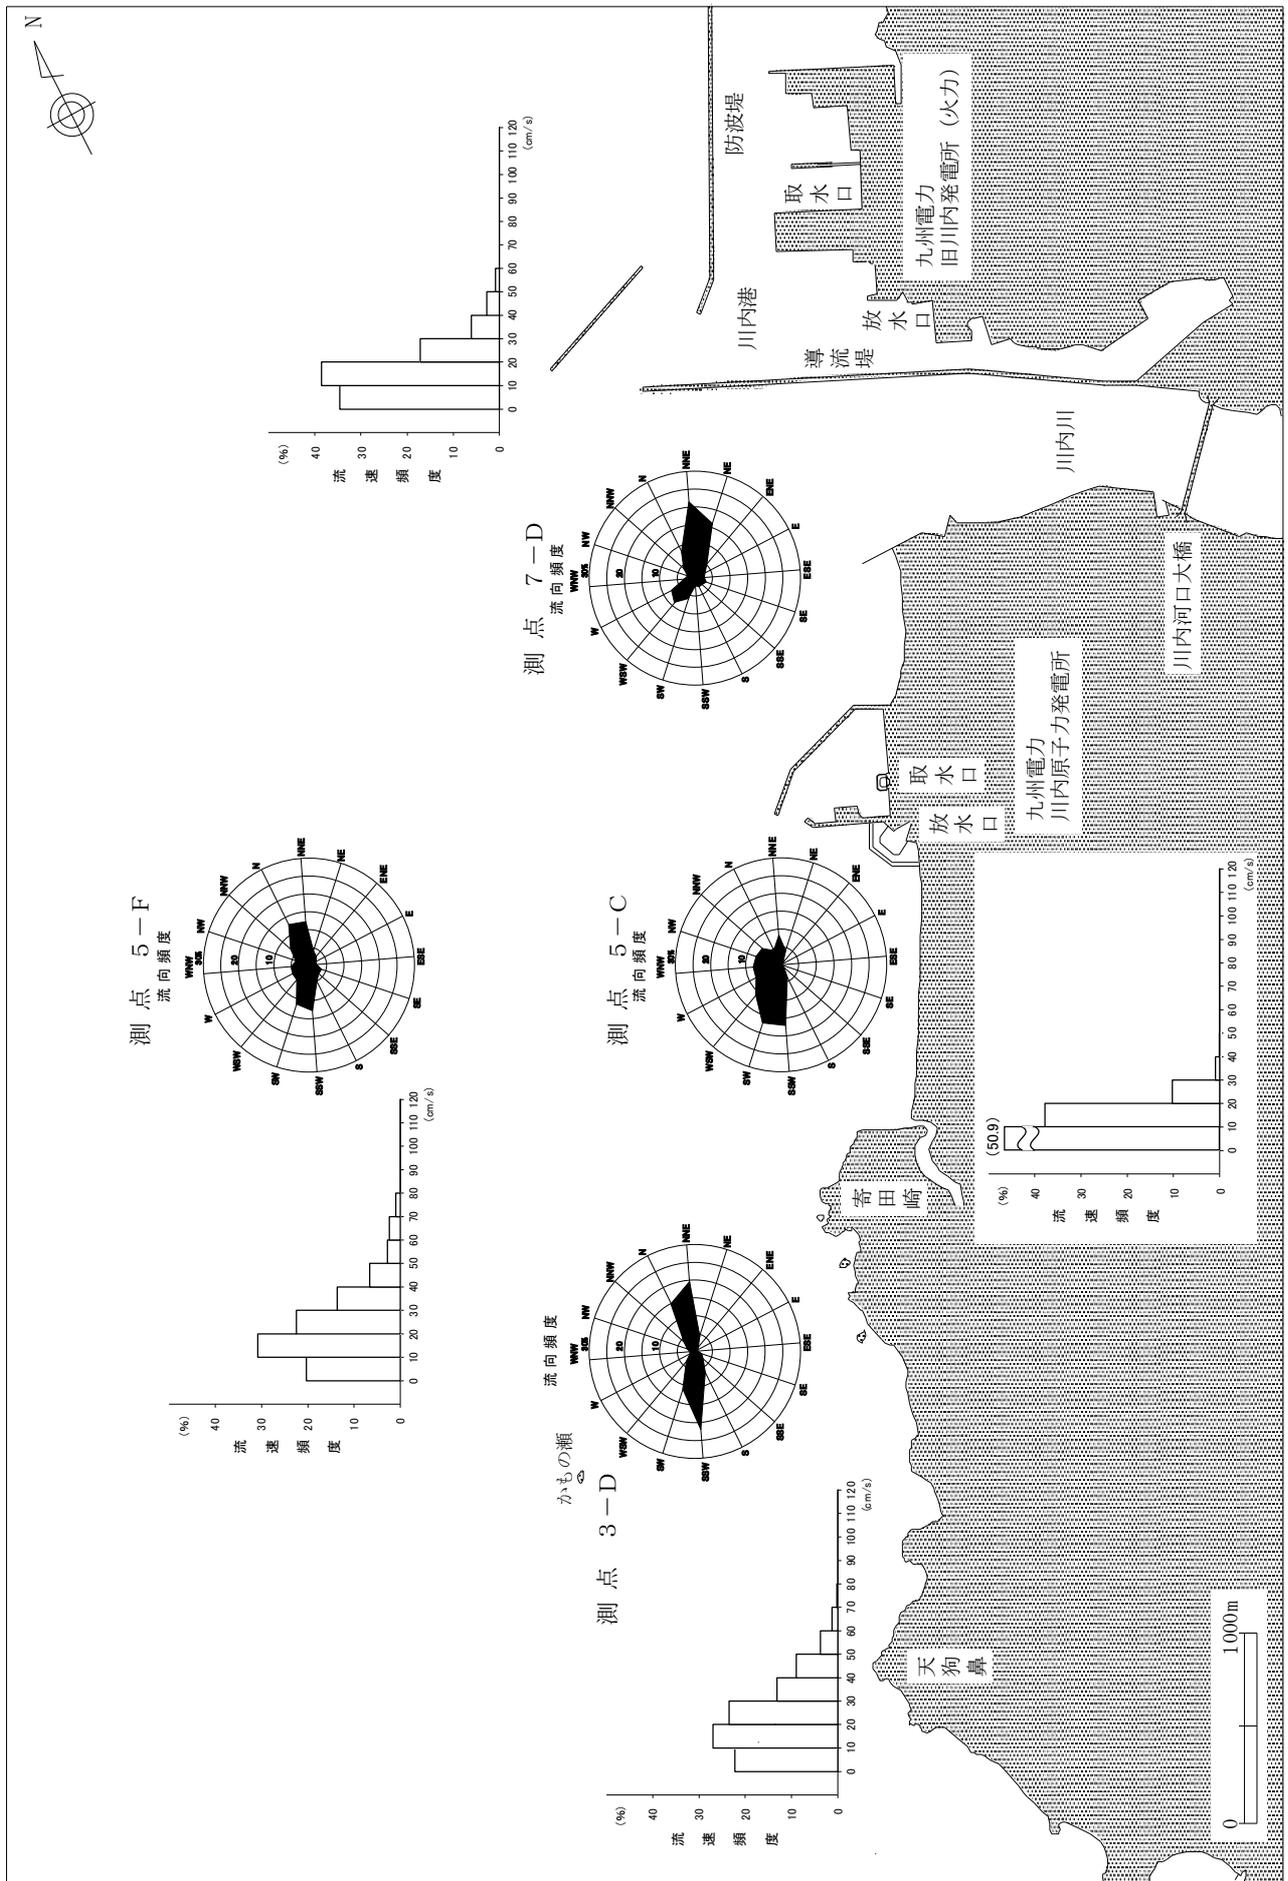




## 2 水温

### (1) 水温調査方法

項目	内容	容
調査日	春季：令和7年5月13日 夏季：令和7年8月13日	
測定潮時	満潮時、下げ潮時、干潮時、上げ潮時の4潮時	
調査項目	水平分布測定	鉛直分布測定
測線及び測点	第1図に示す9測線	第1図に示す40測点
測定層	海面下0.3m、1.0m、2.0m、3.0mの4層	海面下0.3m、1m、2m、3m、4m、5m、7m、10m、15m、～(5mピッチ)～海底上1m
使用計器	曳航式水温塩分測定装置 ADL-7 (JFEアドバンテック㈱製)	可搬式水温塩分計 ASTD100 (JFEアドバンテック㈱製)

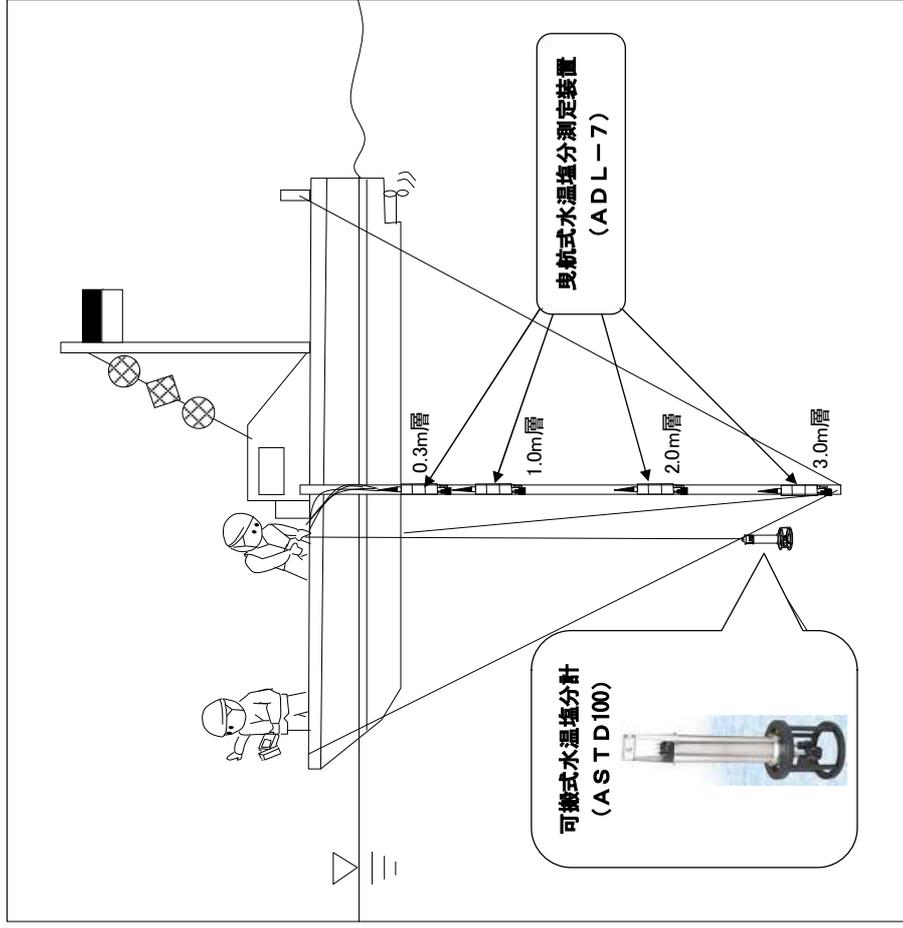

水温調査概要図

(2) 水温調査結果

a 水温水平分布

調査海域の海面下0.3m層で実施した満潮時、下げ潮時、干潮時及び上げ潮時の水温水平分布結果を第2-1-1~8図に示す。また、過去7年の温排水拡散域を第2-2-1~8図に、モニタリング全期間の温排水分布状況を第2-3図に示す。

調査結果の概要(1)

調査時期 潮時	春		過去との比較
	今回(令和7年5月13日)	発電所運転状況: 1号機 定格熱出力一定運転中 2号機 定格熱出力一定運転中	
全般	調査海域の水温は、18~28℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口沖合にかけて22~28℃台の水温が分布していた。また、河口部には18~21℃台の水温が分布していた。		今年度調査時の温排水影響域は、過去の調査結果と比較して中央沖合で広い分布であった。
満潮時	調査海域の水温は、18~25℃台の範囲にあり、放水口前面から中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口沖合にかけて22~25℃台の水温が分布し、放水口沖合約2.3kmまでみられた。また、河口部には18℃台の水温が分布していた。		温排水は平成30年度及び令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から中央沖合、発電所前面、発電所沖合、河口前面及び河口沖合にかけて舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて放水口前面及び発電所沖合で広い分布であった。
下げ潮時	調査海域の水温は、19~26℃台の範囲にあり、放水口前面から寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合及び発電所前面にかけて22~26℃台の水温が分布し、放水口沖合約2.7kmまでみられた。また、河口部には19℃台の水温が分布していた。		温排水は平成30年度及び令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合及び発電所前面にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて放水口前面及び中央沖合で広い分布であった。
干潮時	調査海域の水温は、20~28℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面及び発電所前面にかけて23~28℃台の水温が分布し、放水口沖合約0.9kmまでみられた。また、河口部には20℃台の水温が分布していた。		温排水は平成30年度及び令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面及び発電所前面にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて天狗鼻前面及び寄田崎前面で広い分布であった。
上げ潮時	調査海域の水温は、21~27℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面及び発電所前面にかけて23~27℃台の水温が分布し、放水口沖合約0.9kmまでみられた。また、河口部には21℃台の水温が分布していた。		温排水は平成30年度及び令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合、発電所前面、発電所沖合、河口前面及び河口沖合にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて天狗鼻前面及び寄田崎前面で広い分布であった。

調査結果の概要 (2)

調査時期 潮時	夏		季
	今回 (令和7年8月13日)		過去との比較
	発電所運転状況：1号機 定格熱出力一定運転中 2号機 定格熱出力一定運転中		
全般	調査海域の水温は、27～35℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面、寄田崎前面、中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口前面にかけて29～35℃台の水温が分布していた。 また、河口部には28℃台の水温が分布していた。		今年度調査時の温排水影響域は、過去の範囲内にあった。
満潮時	調査海域の水温は、28～33℃台の範囲にあり、放水口前面から中央沖合、発電所前面及び発電所沖合にかけて30～33℃台の水温が分布し、放水口沖合約2.5kmまでみられた。 また、河口部には28℃台の水温が分布していた。		温排水は令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から寄田崎前面、中央沖合、発電所前面、発電所沖合、河口前面及び河口沖合にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて放水口前面、中央沖合及び発電所沖合で広い分布であった。
下げ潮時	調査海域の水温は、28～34℃台の範囲にあり、放水口前面から寄田崎前面及び発電所前面にかけて30～34℃台の水温が分布し、放水口沖合約1.2kmまでみられた。 また、河口部には28℃台の水温が分布していた。		温排水は令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合、発電所前面及び発電所沖合にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去の範囲内にあった。
干潮時	調査海域の水温は、28～35℃台の範囲にあり、放水口前面から天狗鼻前面及び寄田崎前面にかけて30～35℃台の水温が分布し、放水口沖合約0.9kmまでみられた。 また、河口部には28℃台の水温が分布していた。		温排水は令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から寄田崎前面、寄田崎沖合、中央沖合及び発電所前面にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて天狗鼻前面及び寄田崎前面で広い分布であった。
上げ潮時	調査海域の水温は、27～34℃台の範囲にあり、放水口前面から中央沖合、発電所前面及び河口前面にかけて29～34℃台の水温が分布し、放水口沖合約1.5kmまでみられた。 また、河口部には28℃台の水温が分布していた。		温排水は令和2年度を除く調査年で認められ、放水口前面から寄田崎前面、中央沖合、発電所前面、発電所沖合及び河口前面にかけて扇状または舌状に分布していた。 今年度調査時の温排水影響域は、過去7年に比べて放水口前面で広い分布であった。

(温排水影響域)


温排水や河川水等の影響のない海域の平均水温を環境水温とし、環境水温より1℃以上上昇した海域のうち、放水口から連続して水温が低減していく範囲を温排水影響域とする。

第2-1-1図

水温水平分布 (春季、満潮時)

調査年月日：令和7年5月13日

測定層：海面下 0.3m層

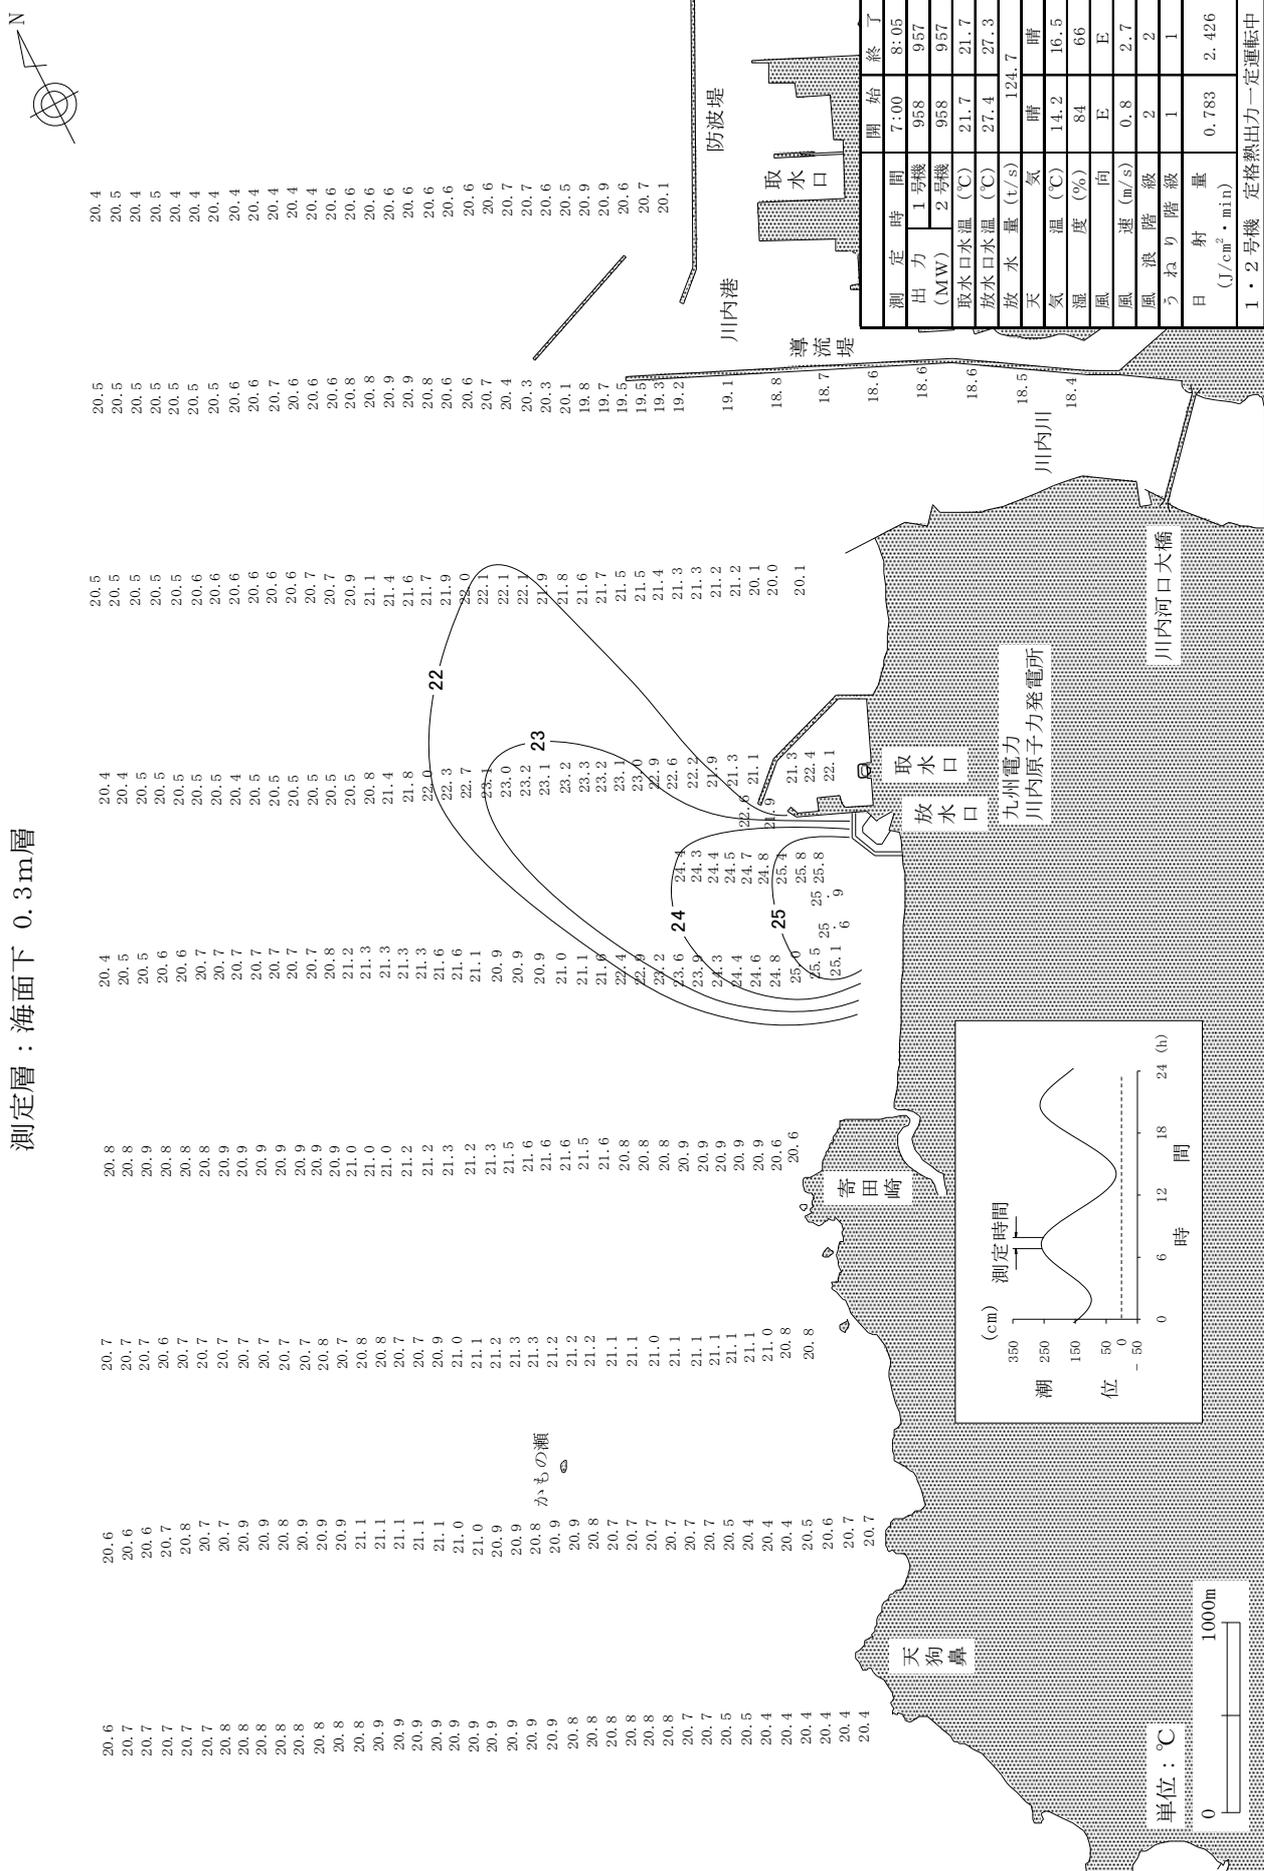


第2-1-2図

水温水平分布 (春季、下げ潮時)

調査年月日：令和7年5月13日

測定層：海面下 0.3 m層

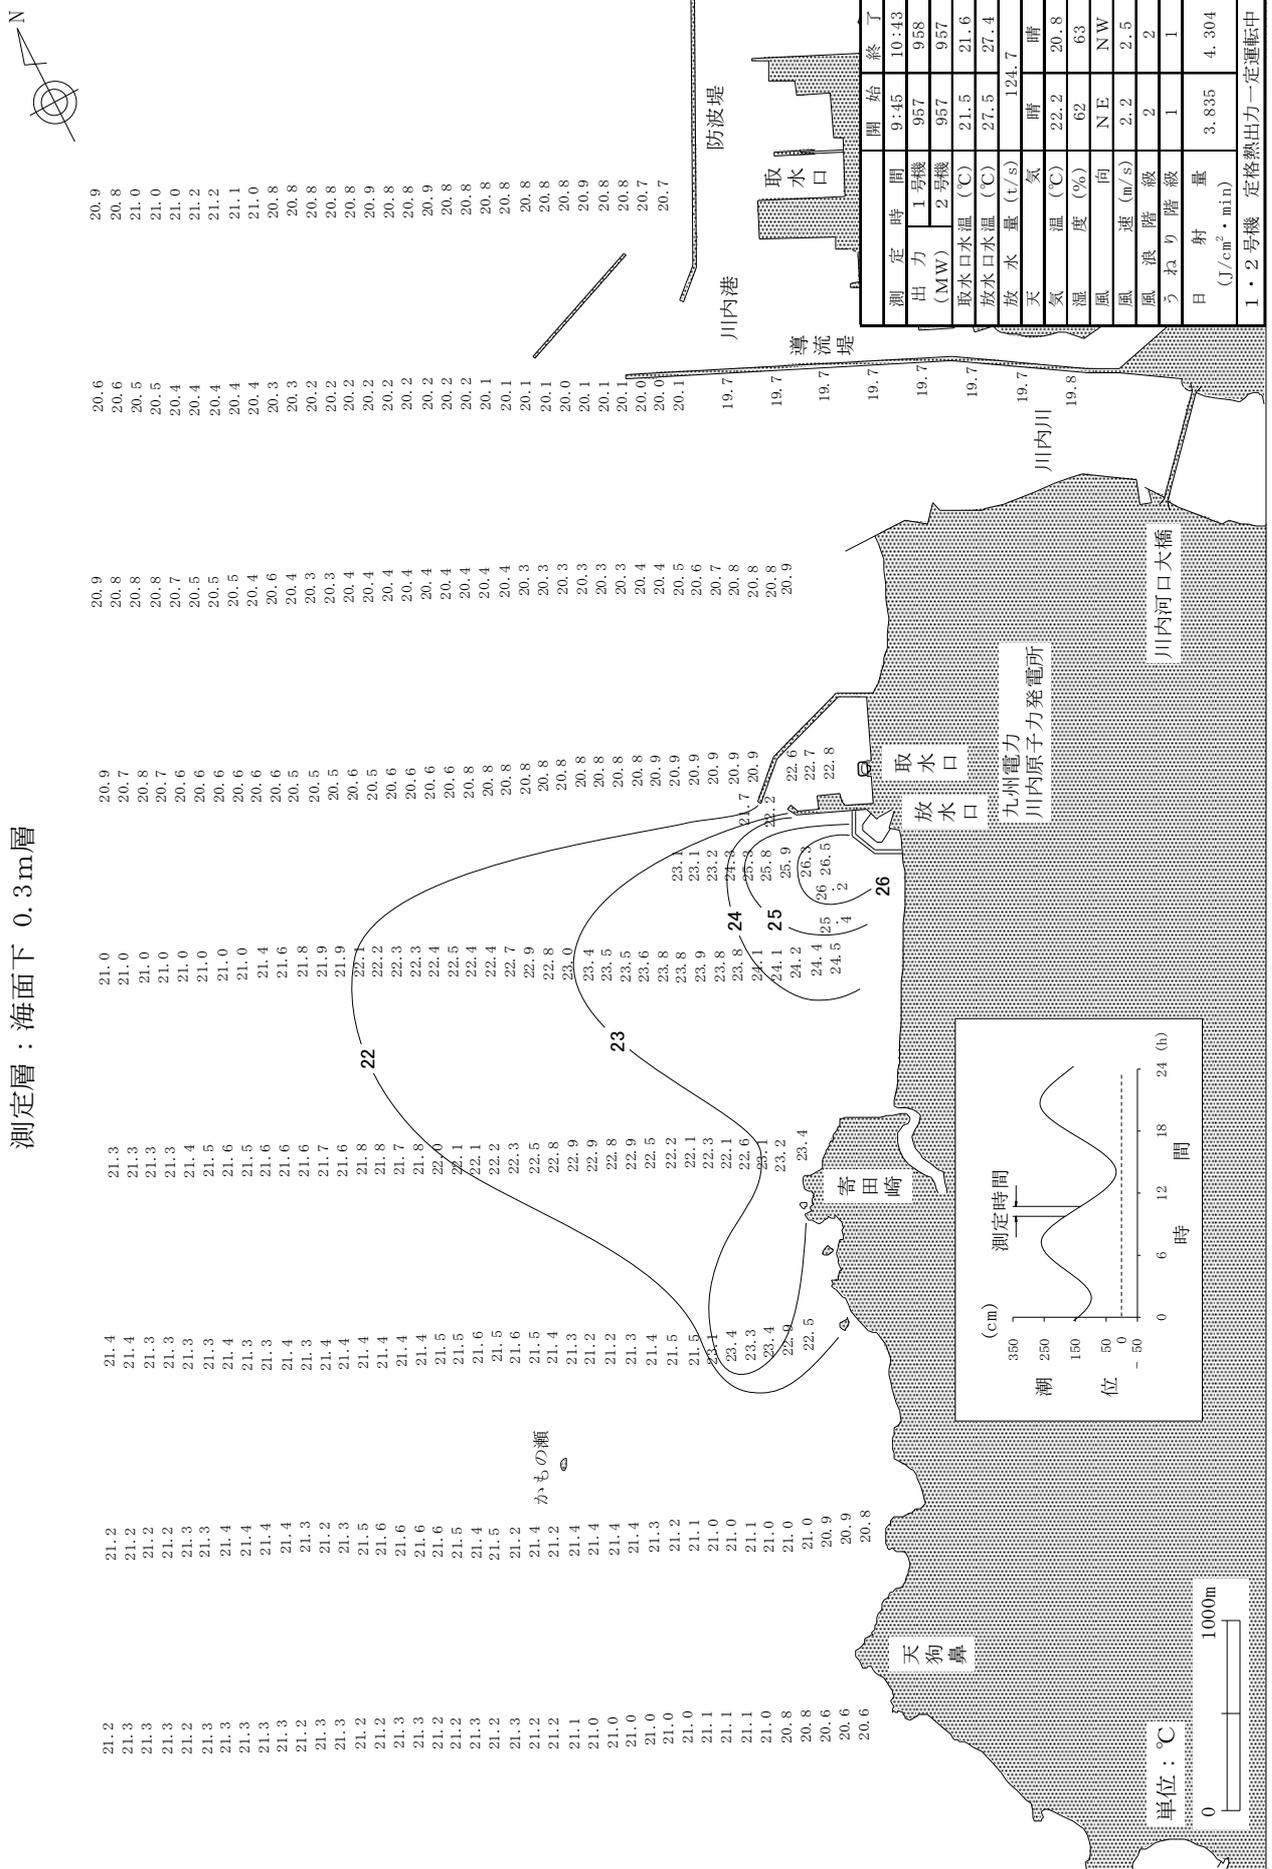


第2-1-3図

水温水平分布 (春季、干潮時)

調査年月日：令和7年5月13日

測定層：海面下 0.3 m層

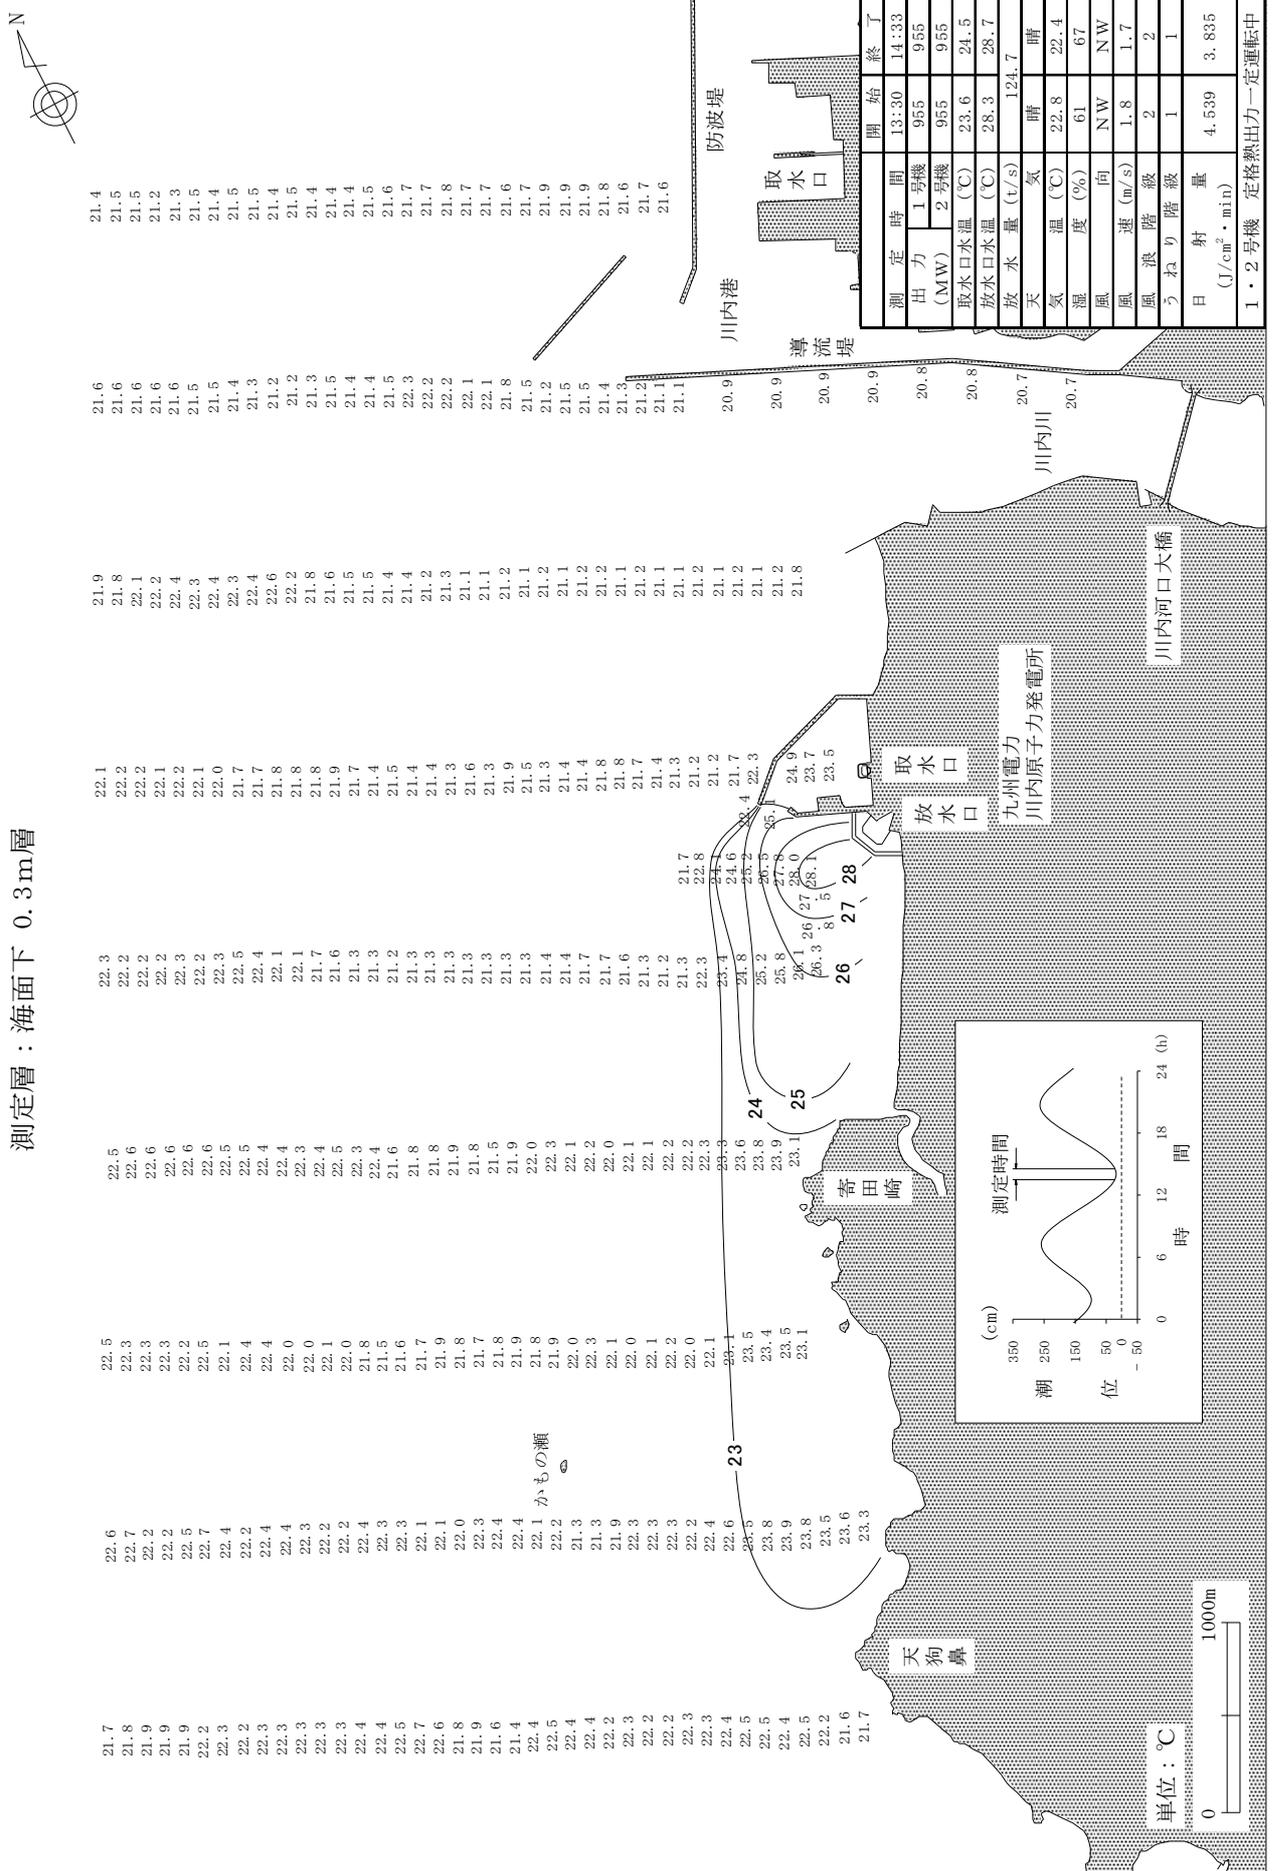

測定時間	13:30	14:33
出力 (MW)	1号機 955	2号機 955
取水口水温 (°C)	23.6	24.5
放水口水温 (°C)	28.3	28.7
放水流量 (t/s)	124.7	
天気	晴	晴
気温 (°C)	22.8	22.4
湿度 (%)	61	67
風向	NW	NW
風速 (m/s)	1.8	1.7
風浪階級	2	2
うねり階級	1	1
日射量 (J/cm <sup>2</sup> ・min)	4.539	3.835


1・2号機 定格熱出力一定運転中

第2-1-4図


水温水平分布 (春季、上げ潮時)

調査年月日：令和7年5月13日

測定層：海面下 0.3 m層

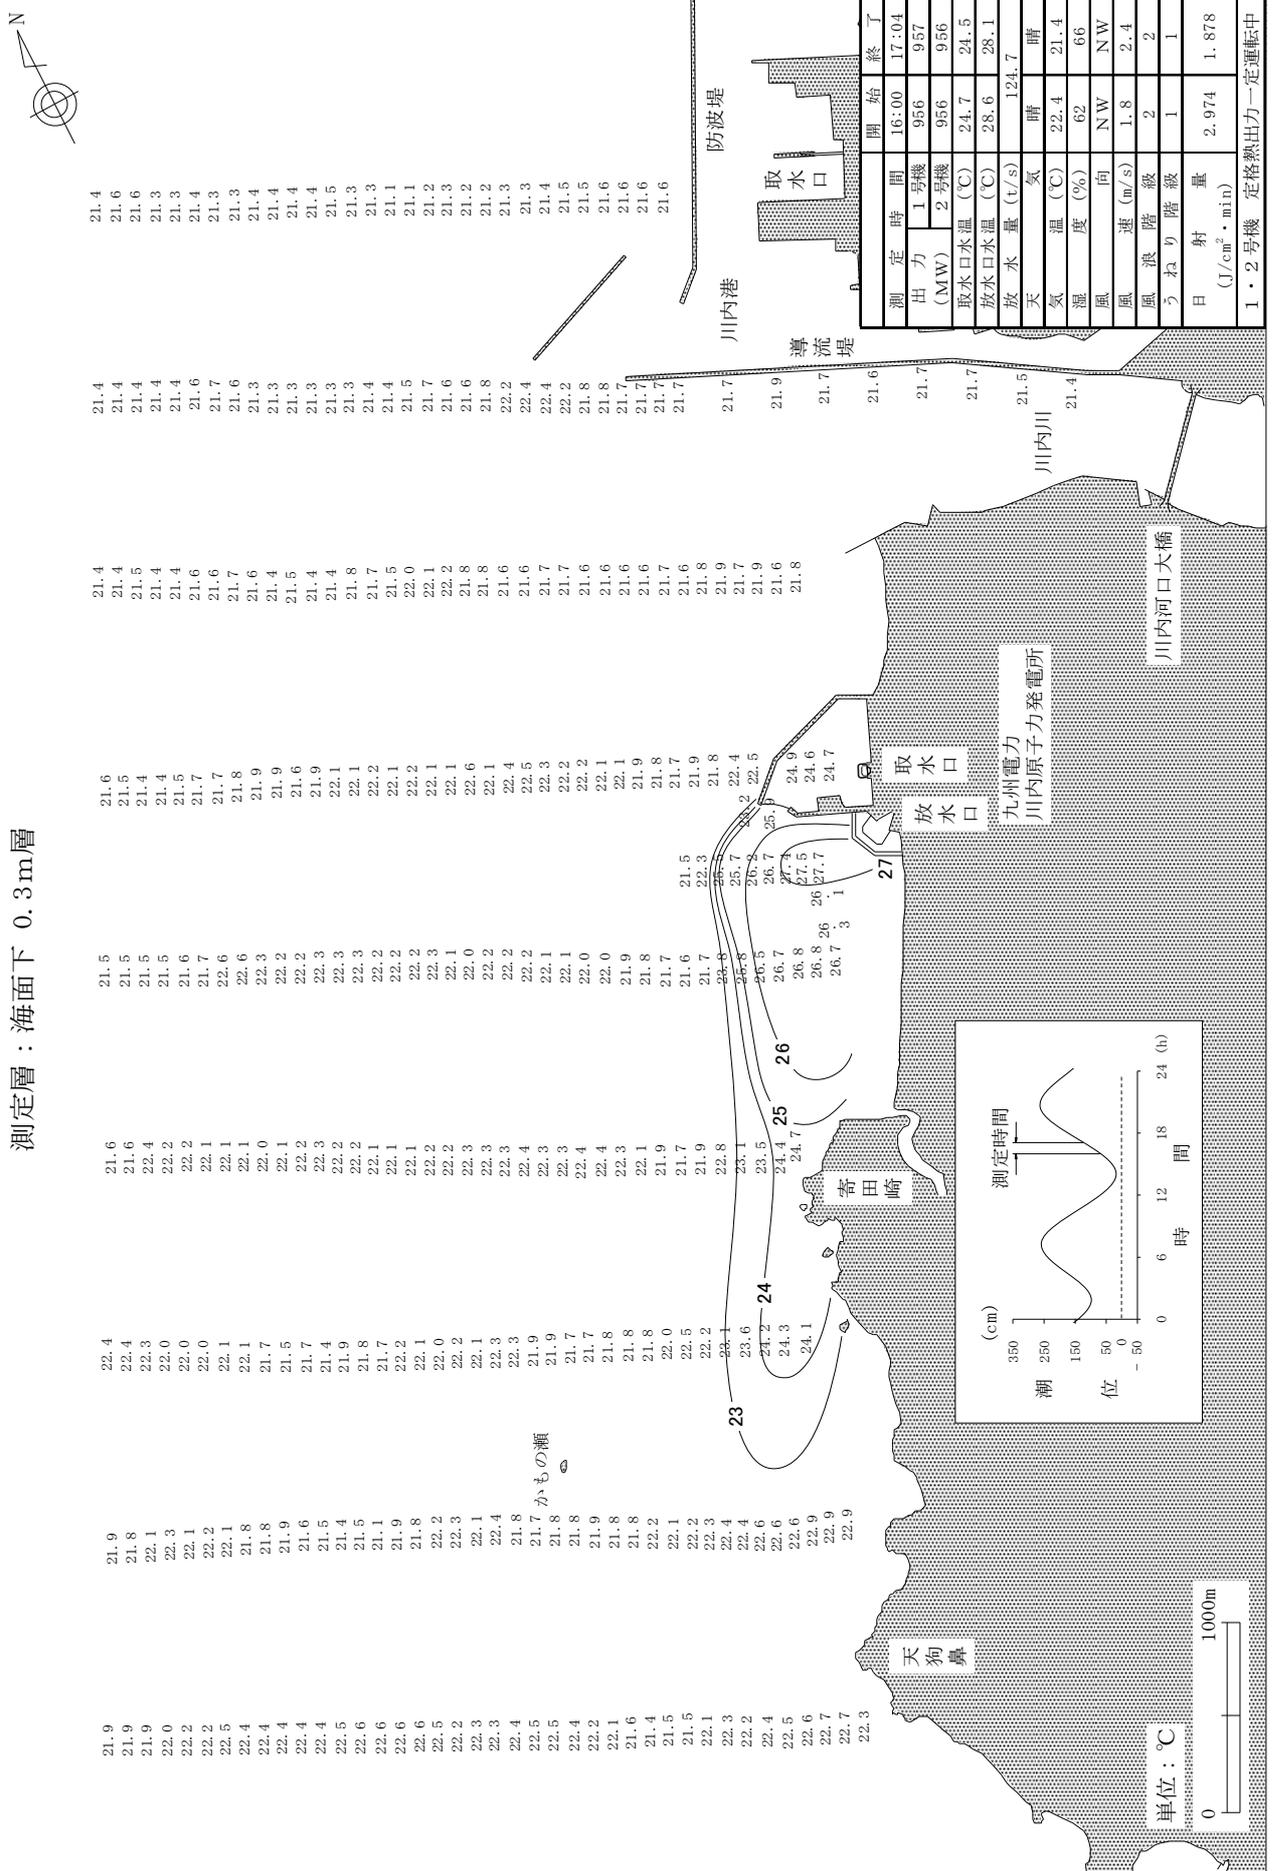

測定層：海面下 0.3m層

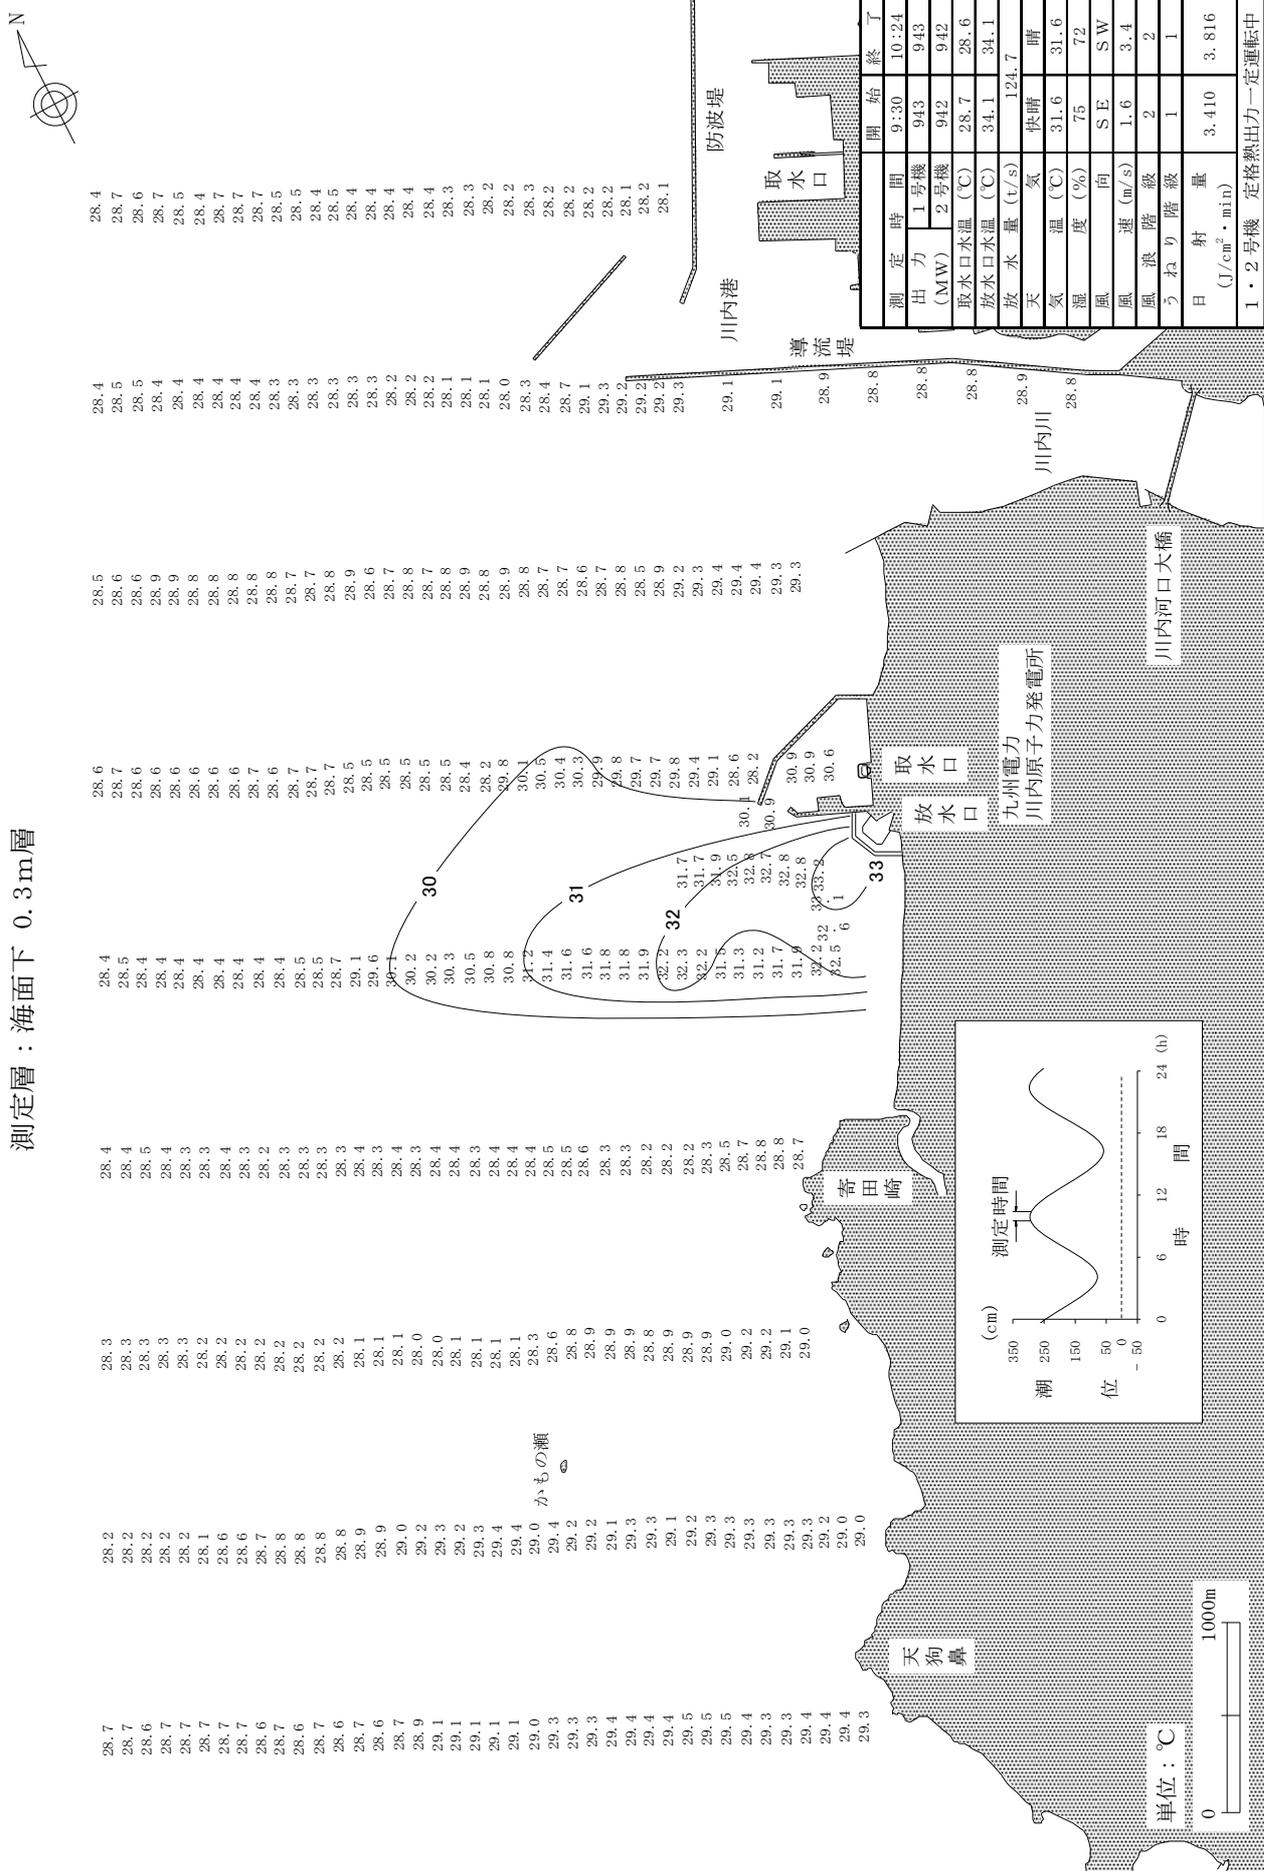


第2-1-6図


水温水平分布 (夏季、下げ潮時)

調査年月日：令和7年8月13日

測定層：海面下 0.3m層

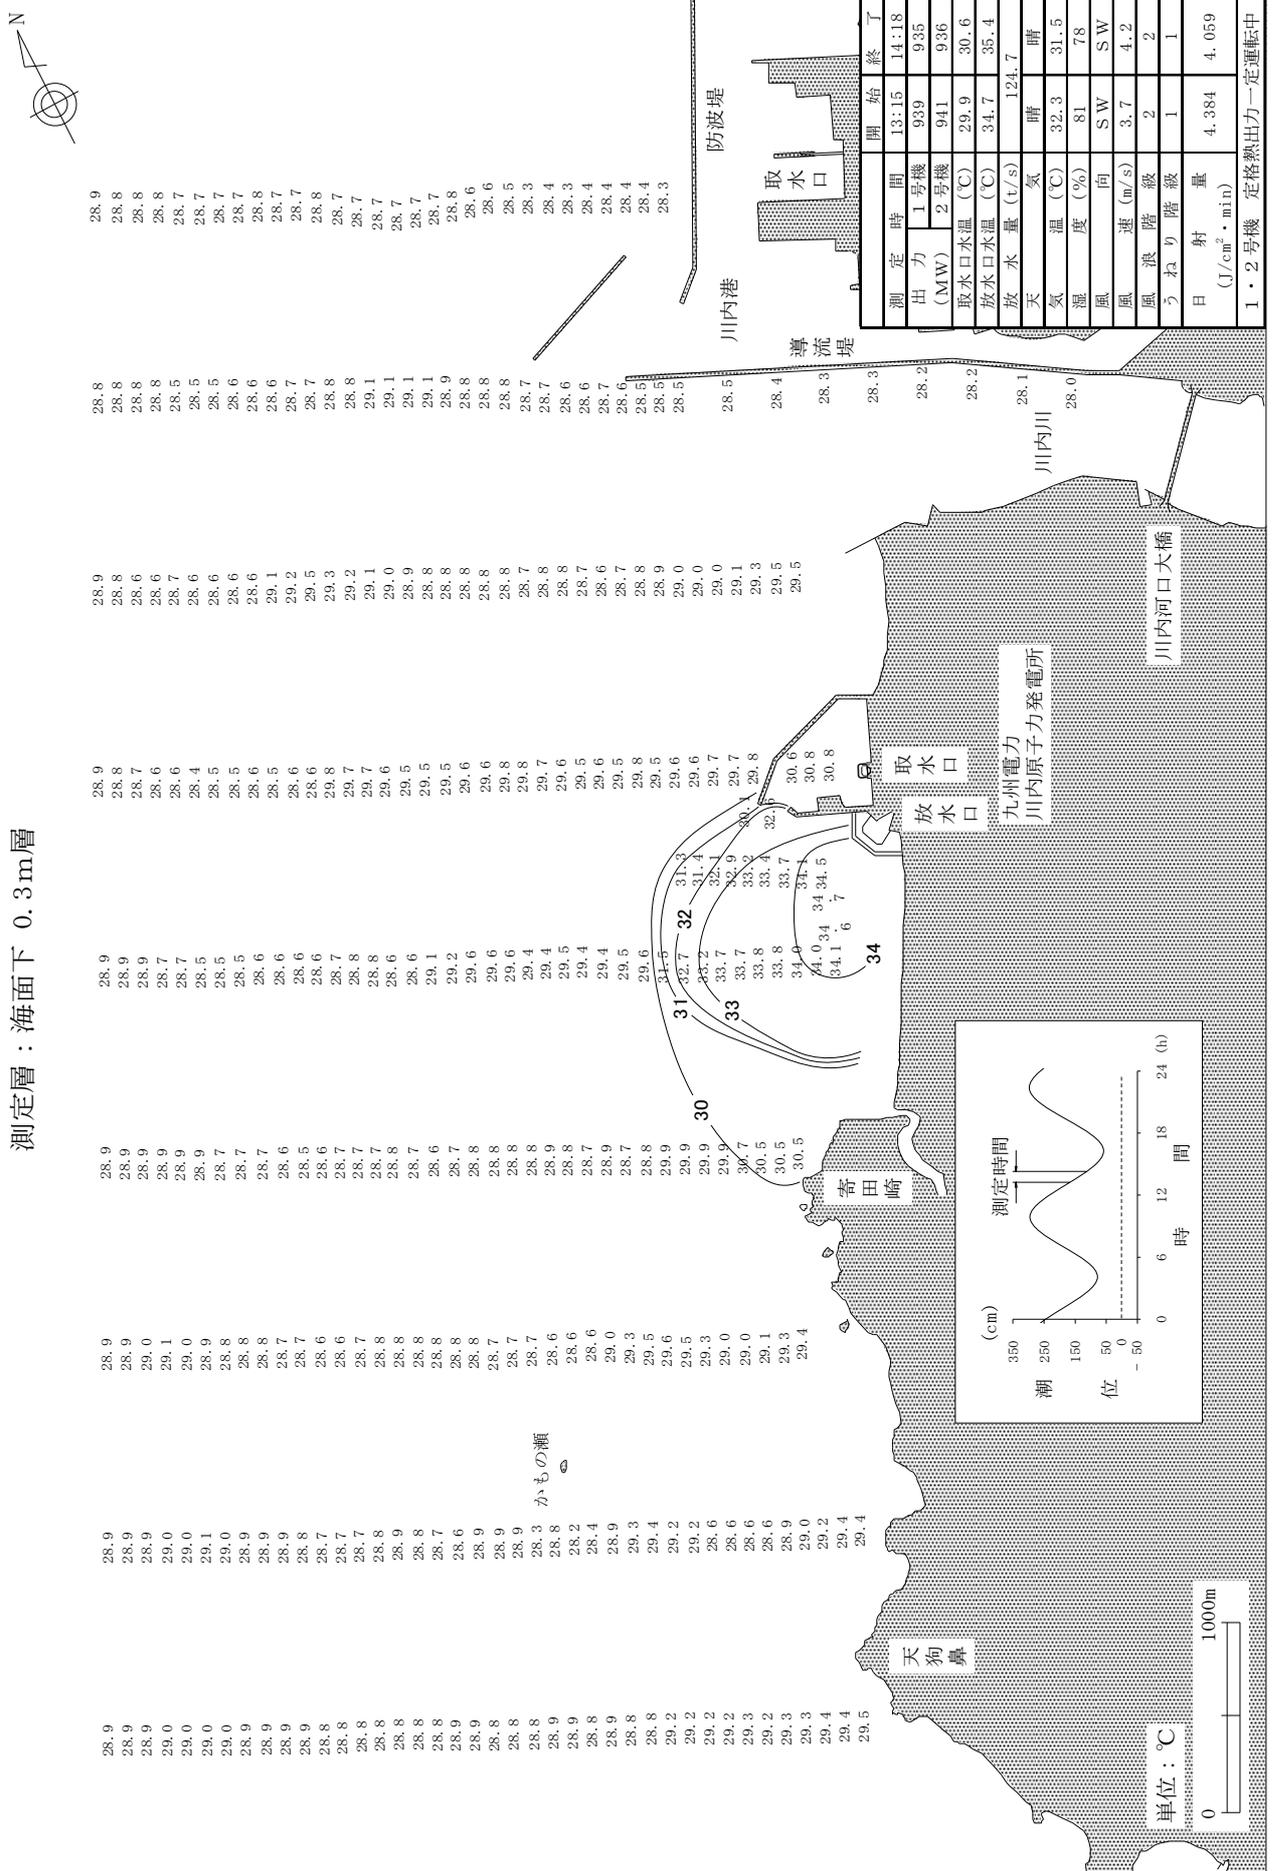

測定層：海面下 0.3 m層

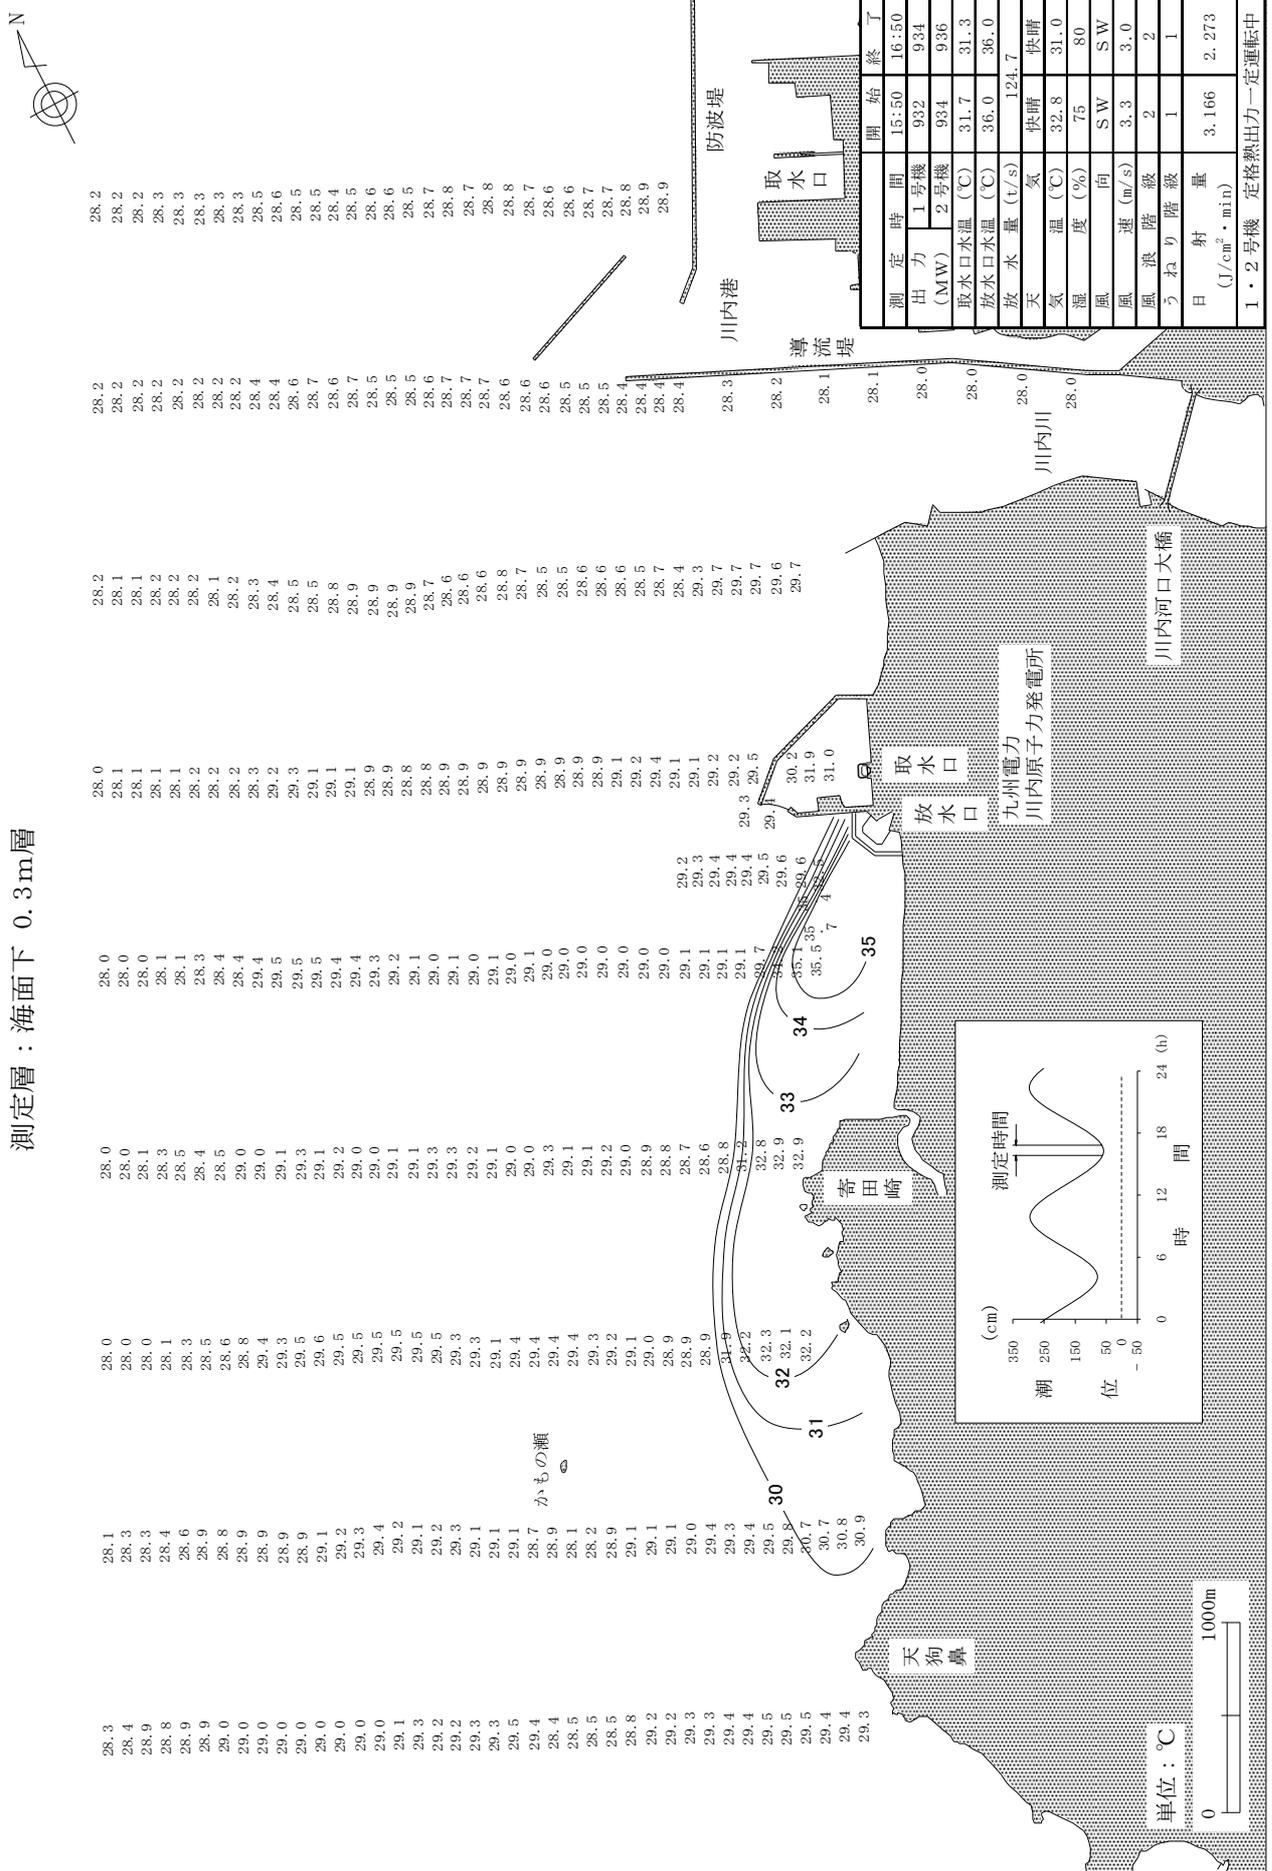


第2-1-8図

水温水平分布 (夏季、上げ潮時)

調査年月日：令和7年8月13日

測定層：海面下 0.3m層

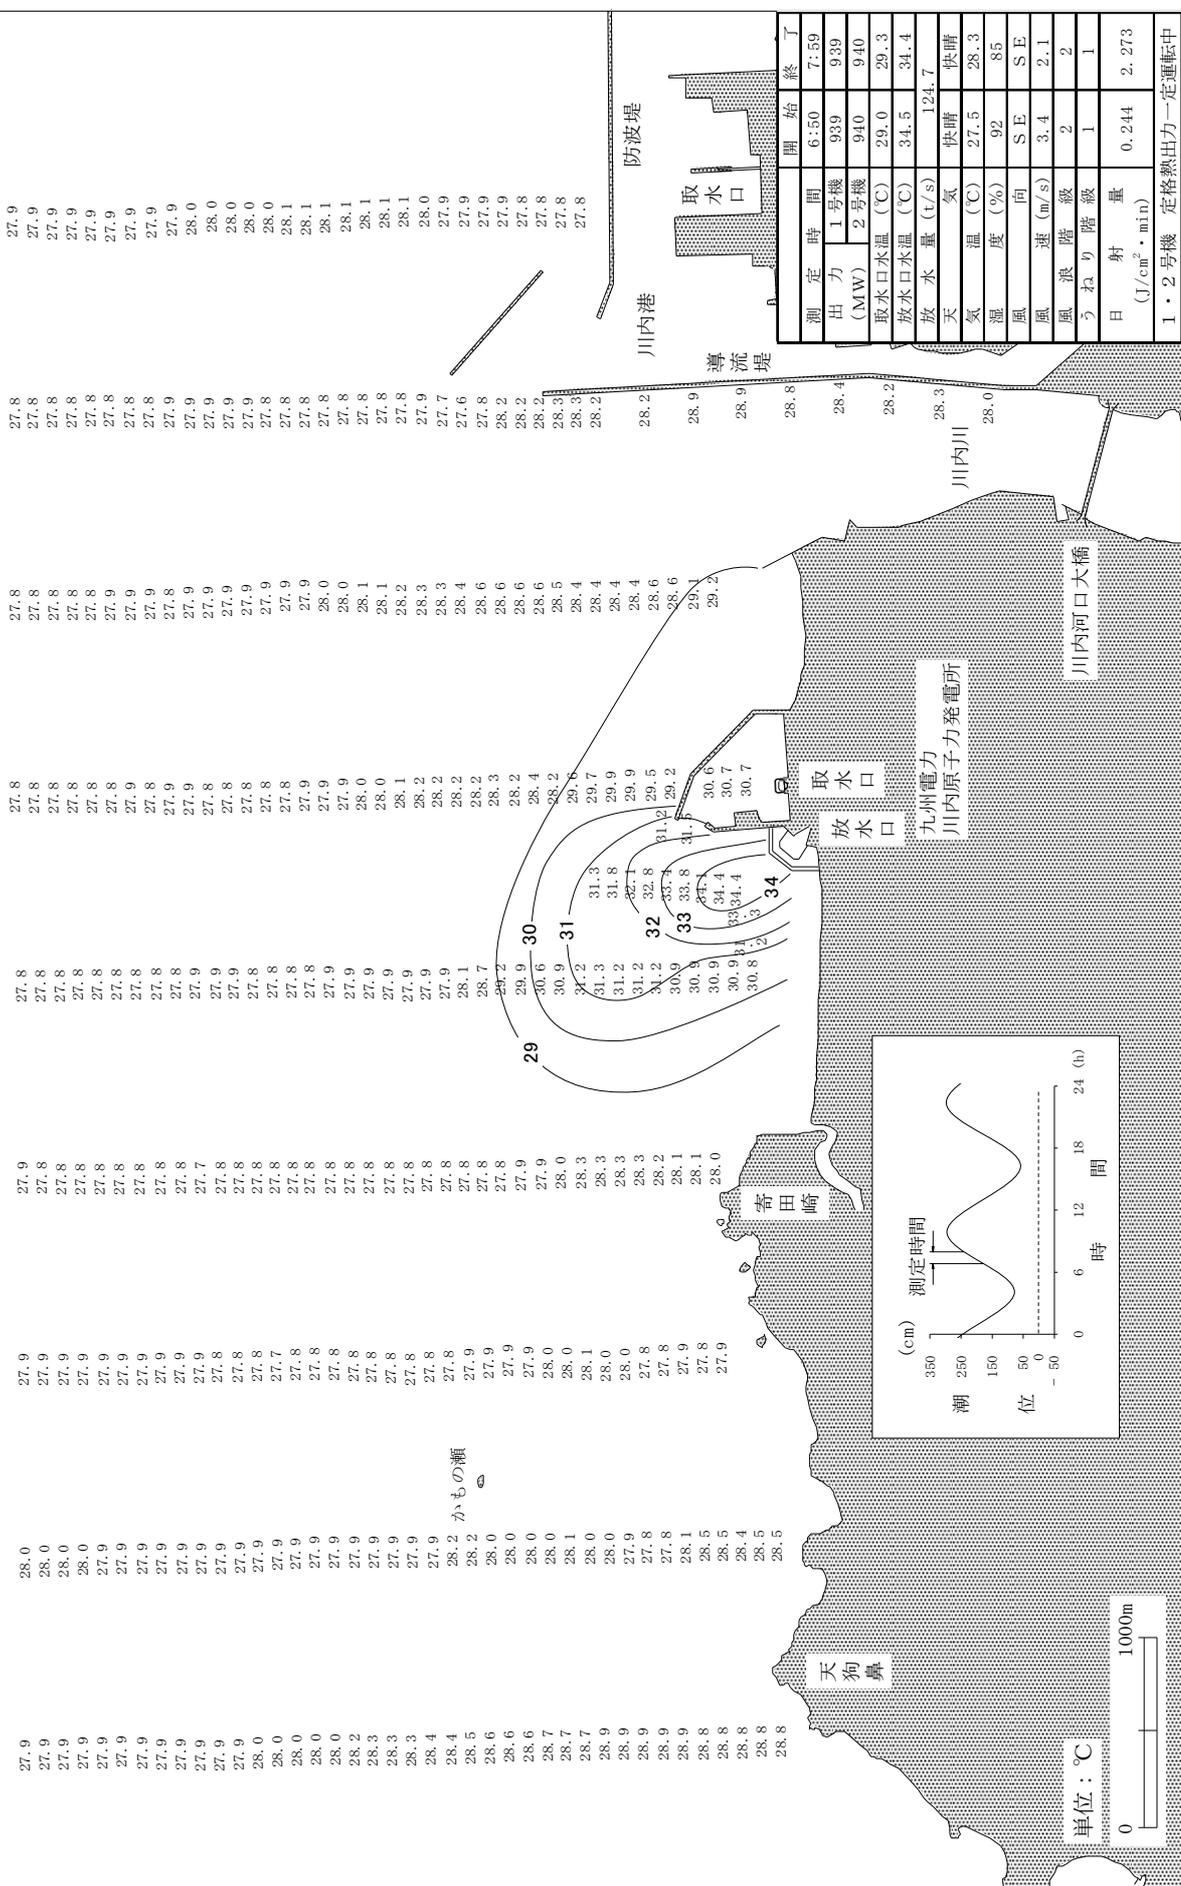


第2-2-1 図 平成30年度～令和7年度春季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（満潮時）

満潮時	平成30年度 (5月15日)		令和元年度 (5月5日)		令和2年度 (6月6日)		令和3年度 (5月13日)		令和4年度 (5月3日)		令和5年度 (5月9日)		令和6年度 (5月8日)		令和7年度 (5月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測定時間	6:45	7:55	7:15	8:25	6:50	8:00	7:30	8:28	8:00	9:12	9:00	9:57	6:50	7:59	7:00	8:05
出力1号機 (MW)	0	0	956	958	0	0	959	958	960	960	960	960	959	959	958	957
出力2号機 (MW)	0	0	950	951	0	0	957	957	0	0	959	959	961	960	958	957
取水口水温 (°C)	20.9	20.9	20.3	19.8	21.2	21.0	22.0	22.1	19.0	19.0	19.3	20.0	21.9	21.6	21.7	21.7
放水口水温 (°C)	20.9	21.0	25.6	25.5	21.1	20.9	27.4	27.4	24.5	24.7	25.0	25.1	26.7	26.7	27.4	27.3
取放水温度差 (°C)	0.0	0.1	5.3	5.7	-0.1	-0.1	5.4	5.3	5.5	5.7	5.7	5.1	4.8	5.1	5.7	5.6
放水量 (t/s)	33.0		124.7		33.6		124.7		63.6		124.7		124.7		124.7	
天気	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	快晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
温排水拡散域 (注)	--- (23°C)		- - - (20°C)		- - - (24°C)		- - - (23°C)		● (20°C)		- - - (21°C)		- - - (21°C)		- - - (22°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線を示す。

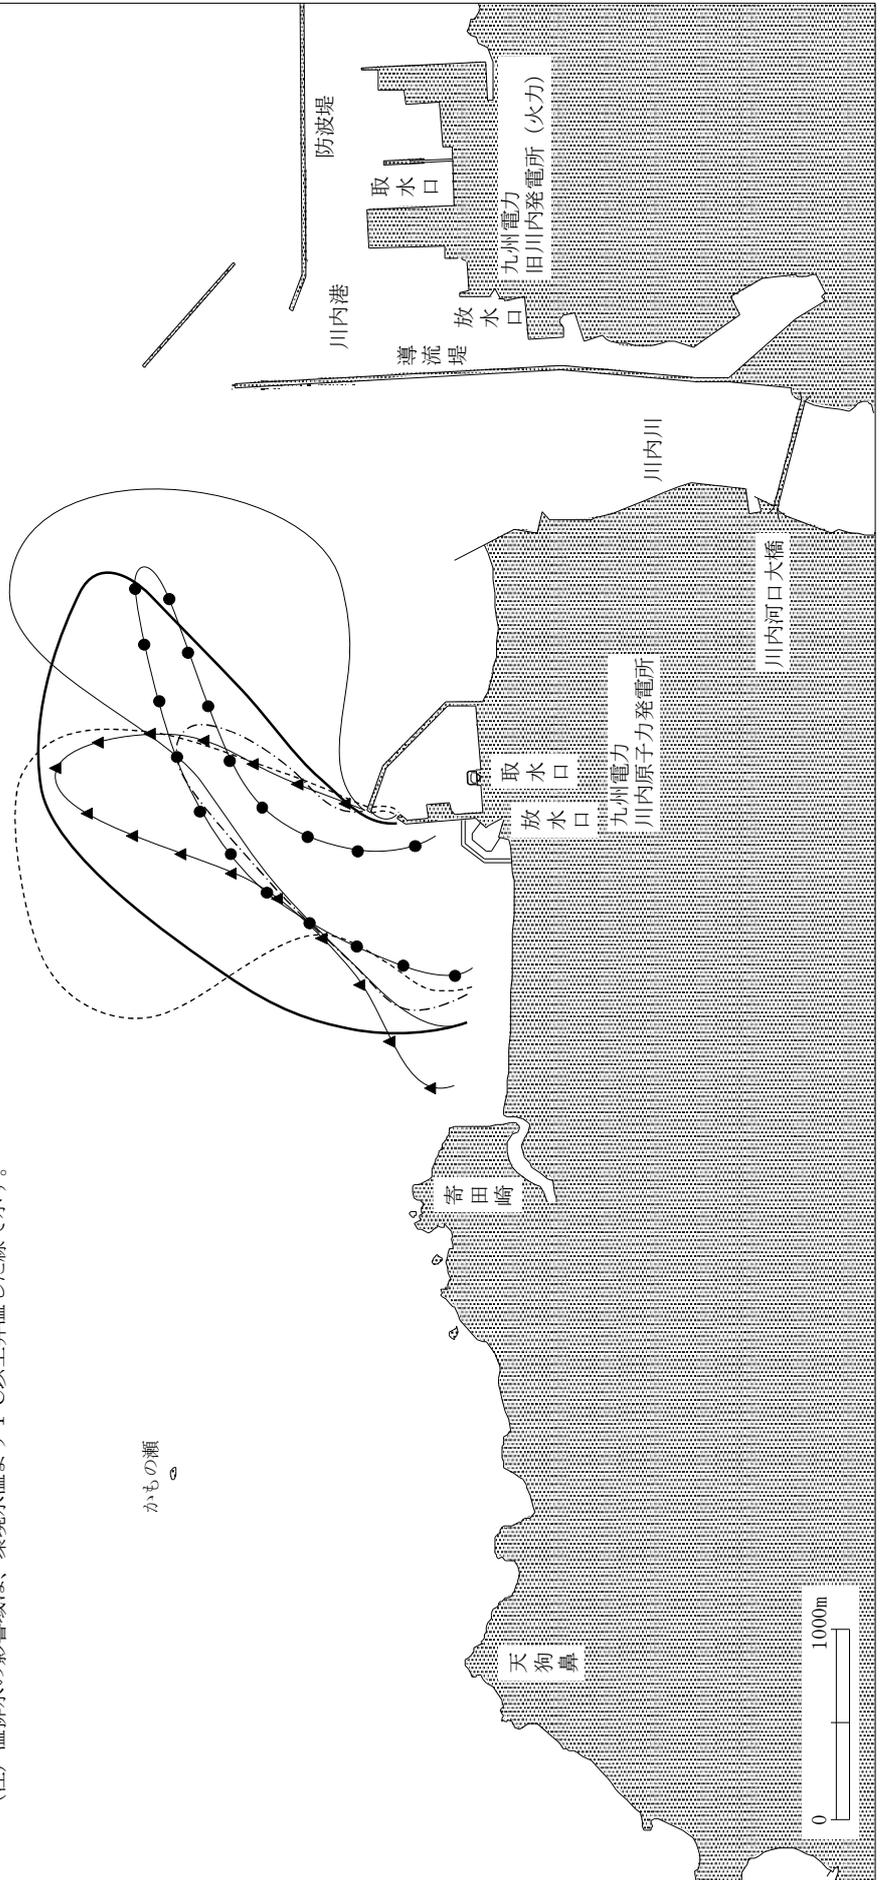

(注) 平成30年度及び令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。


第2-2-2図 平成30年度～令和7年度春季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（下げ潮時）

下げ潮時	平成30年度 (5月15日)		令和元年度 (5月5日)		令和2年度 (6月6日)		令和3年度 (5月13日)		令和4年度 (5月3日)		令和5年度 (5月9日)		令和6年度 (5月8日)		令和7年度 (5月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測定時間	10:00	11:13	10:30	11:27	10:10	11:15	10:30	11:25	11:00	12:06	12:30	13:35	10:00	11:06	9:45	10:43
出力1号機 (MW)	0	0	957	957	0	0	957	957	959	960	959	959	962	963	957	958
出力2号機 (MW)	0	0	949	949	0	0	882*	881*	0	0	959	959	960	960	957	957
取水口水温 (°C)	21.0	21.0	19.8	19.8	21.0	21.0	22.0	22.1	18.9	18.8	20.5	20.6	21.1	21.7	21.5	21.6
放水口水温 (°C)	21.1	21.2	25.6	25.7	20.9	20.9	27.3	27.5	24.7	24.8	25.5	26.2	26.5	26.8	27.5	27.4
取放水温度差 (°C)	0.1	0.2	5.8	5.9	-0.1	-0.1	5.3	5.4	5.8	6.0	5.0	5.6	5.4	5.1	6.0	5.8
放水量 (t/s)	33.0	33.0	124.7	124.7	33.6	33.6	124.7	124.7	63.6	63.6	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7
天候	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴
温排水拡散域 (注)	---		---		---		---		●		---		---		---	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

※タービン各弁システムフリー試験に伴う出力調整

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上上昇した線を示す。

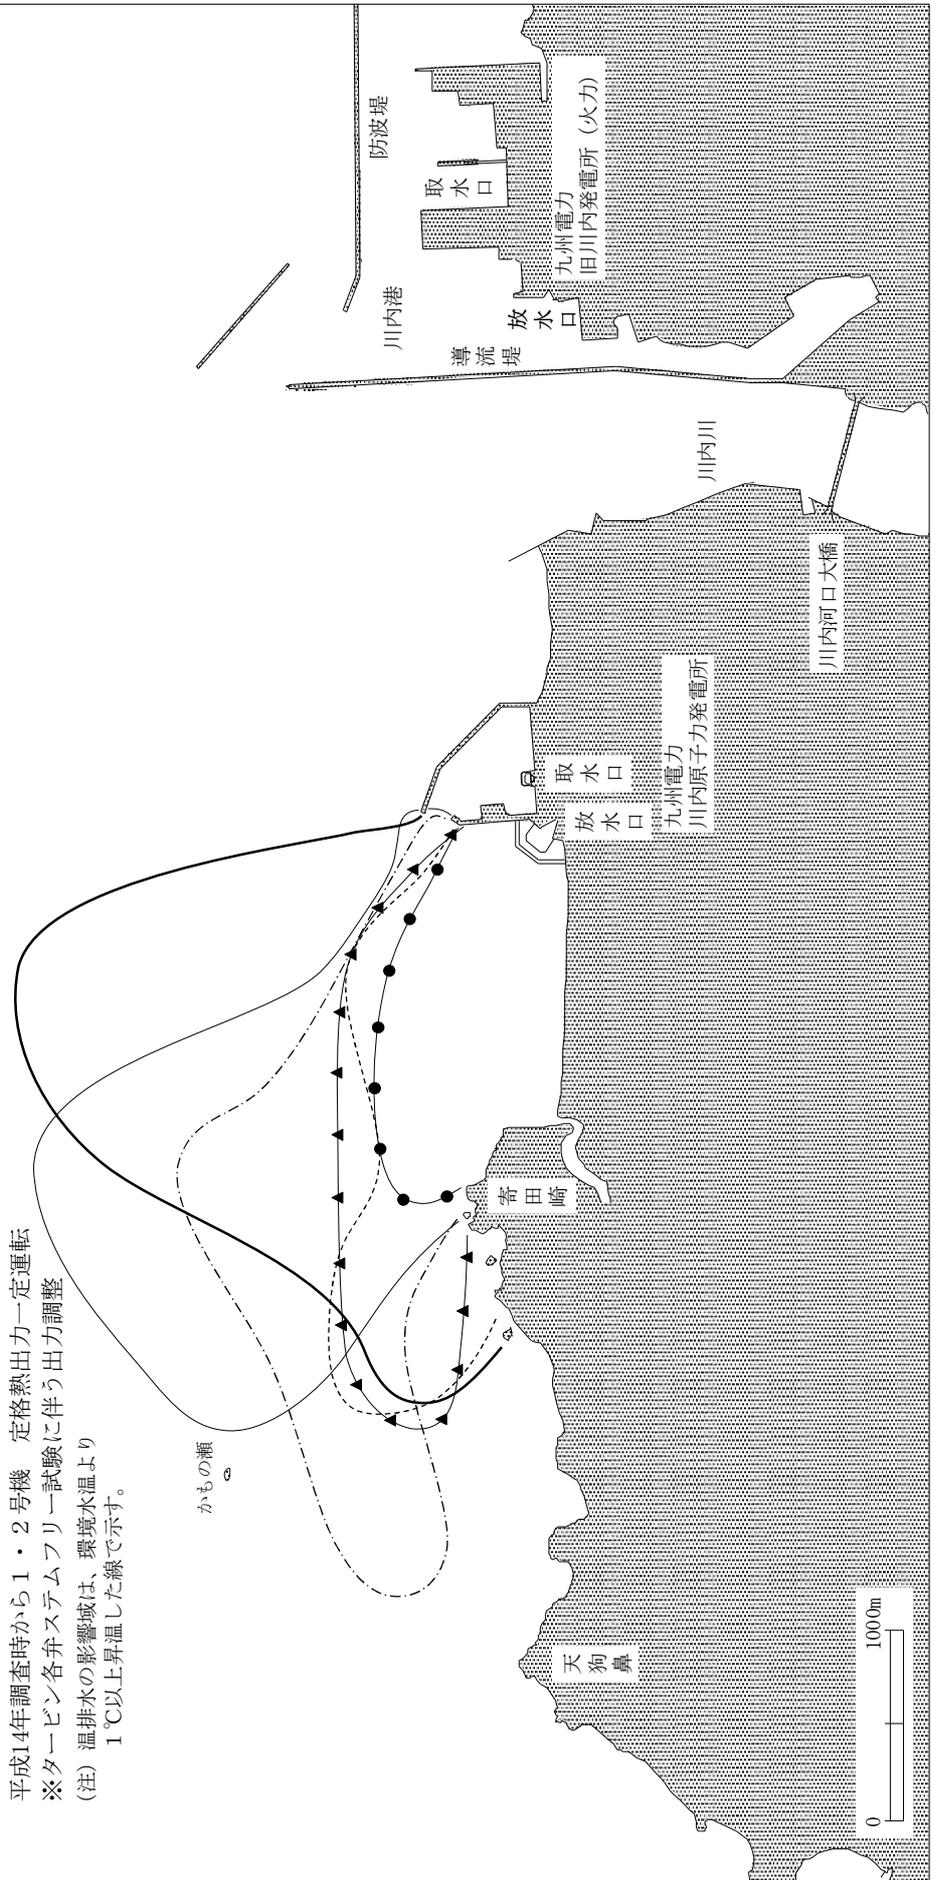

(注) 平成30年度及び令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。


第2-2-3図 平成30年度～令和7年度春季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（干潮時）

干潮時	平成30年度 (5月15日)		令和元年度 (5月5日)		令和2年度 (6月6日)		令和3年度 (5月13日)		令和4年度 (5月3日)		令和5年度 (5月9日)		令和6年度 (5月8日)		令和7年度 (5月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測定時間	13:15	14:24	13:40	14:38	13:30	14:32	14:10	15:04	14:30	15:35	15:30	16:27	13:15	14:26	13:30	14:33
出力1号機 (MW)	0	0	956	955	0	0	957	957	959	959	959	958	958	957	955	955
出力2号機 (MW)	0	0	948	948	0	0	956*	953*	0	0	958	958	959	958	955	955
取水口水温 (°C)	21.2	21.3	21.5	21.6	21.1	21.1	22.2	23.0	19.8	20.0	21.5	21.7	22.4	23.8	23.6	24.5
放水口水温 (°C)	21.3	21.4	26.5	26.8	21.0	20.9	28.3	28.7	25.3	25.4	26.6	26.7	27.6	28.0	28.3	28.7
取放水温度差 (°C)	0.1	0.1	5.0	5.2	-0.1	-0.2	6.1	5.7	5.5	5.4	5.1	5.0	5.2	4.2	4.7	4.2
放水量 (t/s)	33.0		124.7		33.6		124.7		63.6		124.7		124.7		124.7	
天気	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴
温排水拡散域 (注)	---		---		---		---		●		---		---		---	
	(24°C)		(22°C)		(23°C)		(23°C)		(21°C)		(22°C)		(23°C)		(23°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

※タービン各弁ステムフリー試験に伴う出力調整

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線で示す。

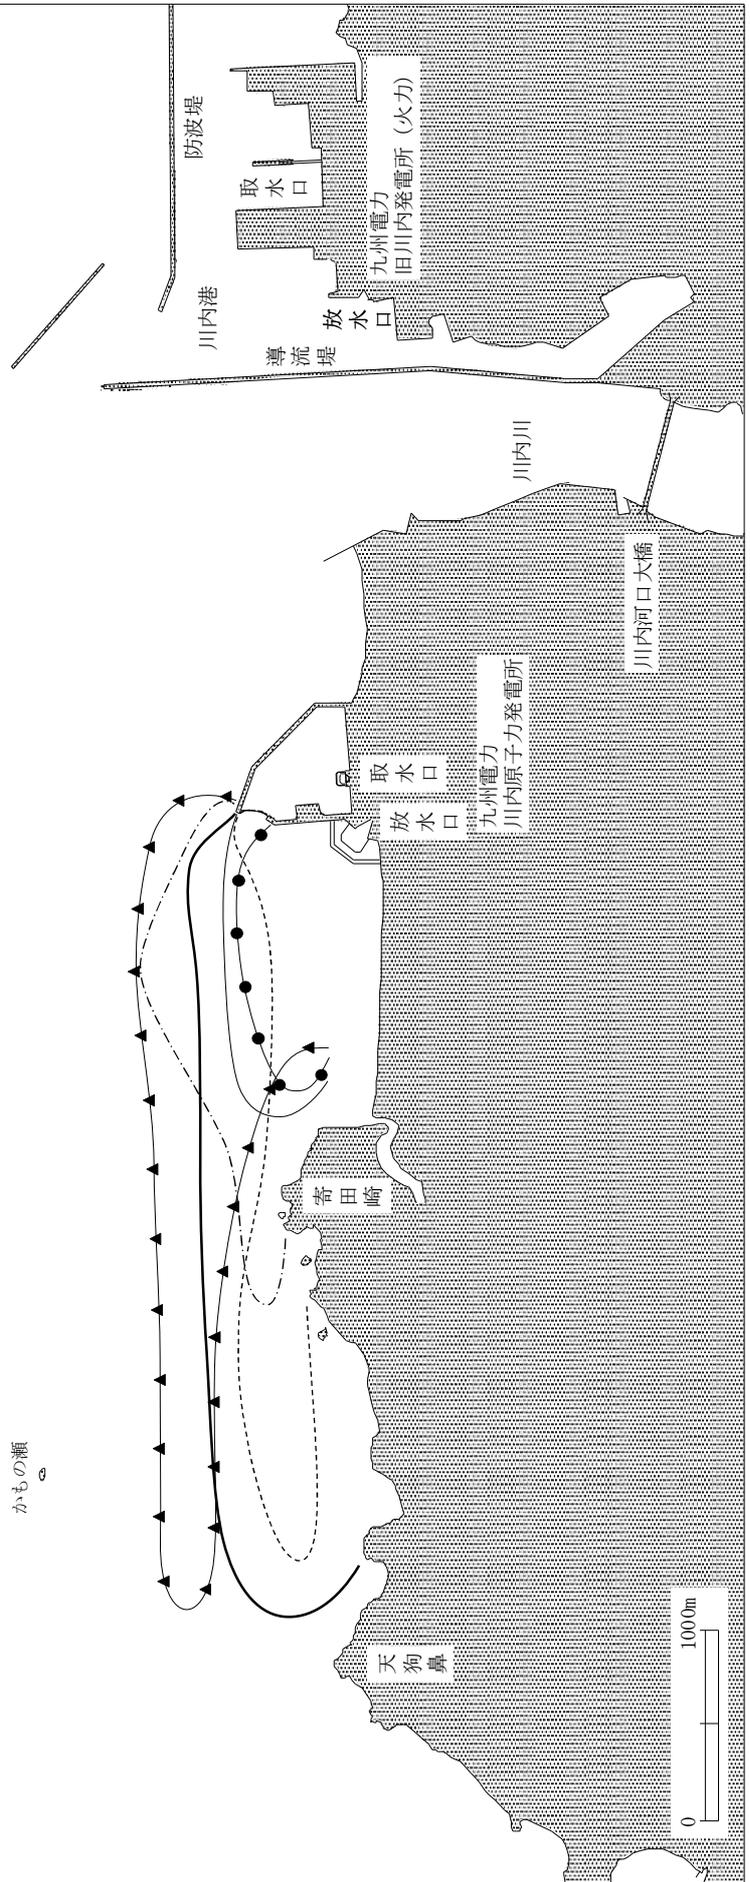


(注) 平成30年度及び令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。

第2-2-4図 平成30年度～令和7年度春季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（上げ潮時）

上げ潮時	平成30年度 (5月15日)		令和元年度 (5月5日)		令和2年度 (6月6日)		令和3年度 (5月13日)		令和4年度 (5月3日)		令和5年度 (5月9日)		令和6年度 (5月8日)		令和7年度 (5月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測出	16:15	17:17	16:45	17:48	16:50	17:46	16:40	17:45	16:45	17:47	6:30	7:33	15:15	16:24	16:00	17:04
出力1号機 (MW)	0	0	956	957	0	0	956	956	960	958	959	960	957	957	956	957
出力2号機 (MW)	0	0	949	950	0	0	956	956	0	0	960	959	957	958	956	956
取水口水温 (°C)	21.3	21.4	22.0	20.1	20.9	20.9	24.5	22.8	19.9	19.7	20.5	20.2	23.9	23.2	24.7	24.5
放水口水温 (°C)	21.5	21.5	26.9	26.3	20.7	20.7	28.7	28.8	25.3	25.5	25.5	25.2	28.4	27.9	28.6	28.1
取放水温度差 (°C)	0.2	0.1	4.9	6.2	-0.2	-0.2	4.2	6.0	5.4	5.8	5.0	5.0	4.5	4.7	3.9	3.6
放水量 (t/s)	33.0		124.7		33.6		124.7		63.6		124.7		124.7		124.7	
天温排水拡散域 (注)	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	(25°C)		(22°C)		(23°C)		(23°C)		(20°C)		(20°C)		(23°C)		(23°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線で示す。

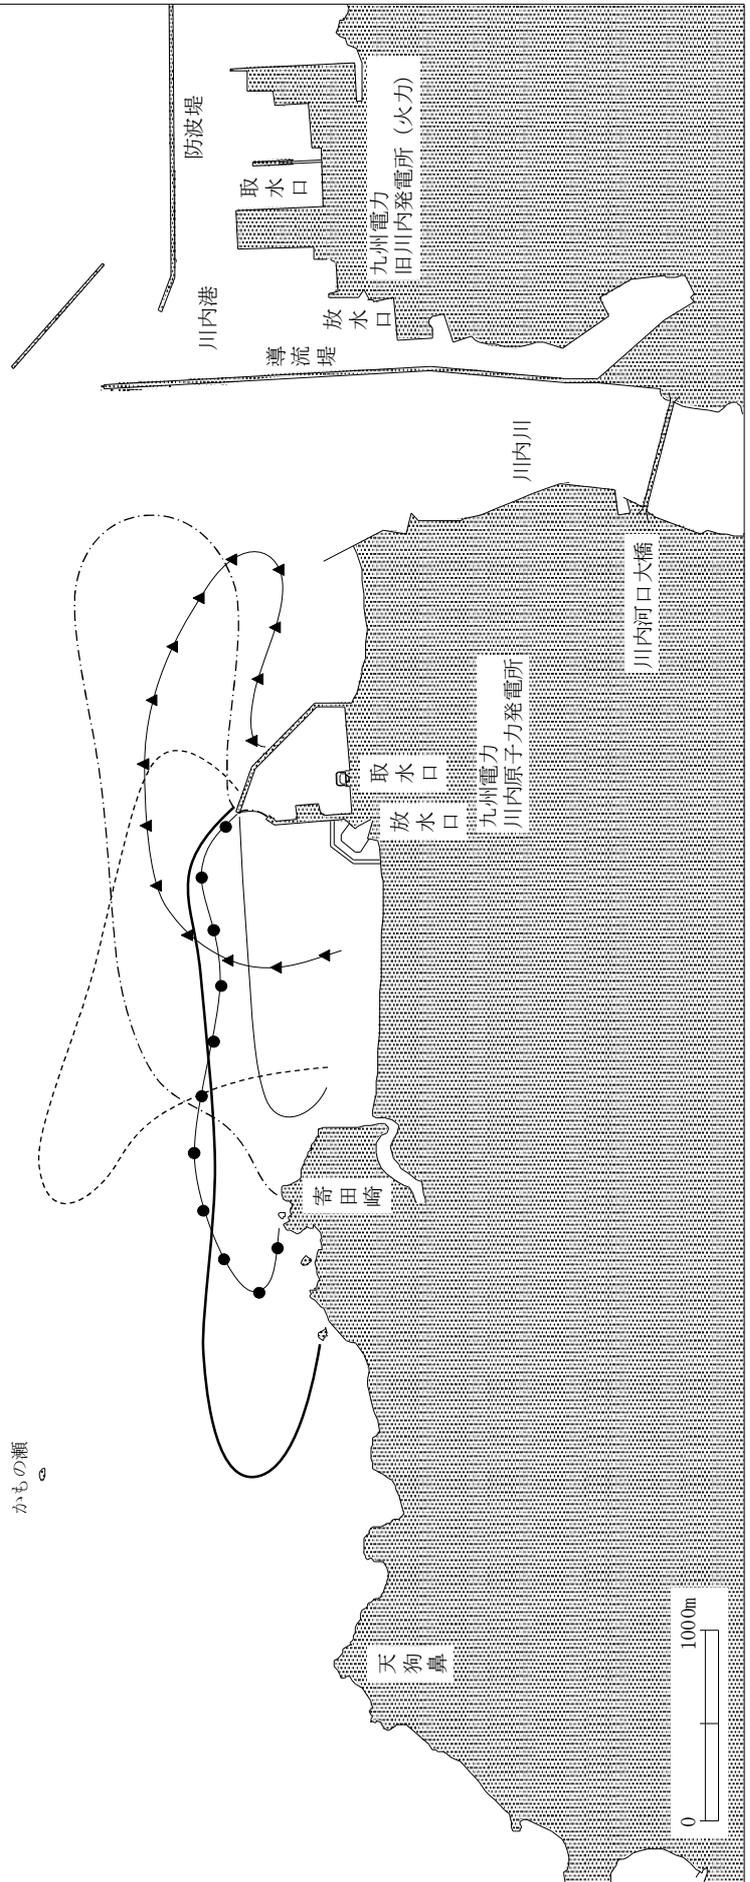


(注) 平成30年度及び令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。

第2-2-5図 平成30年度～令和7年度夏季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（満潮時）

満潮時	平成30年度 (8月11日)		令和元年度 (8月18日)		令和2年度 (8月4日)		令和3年度 (8月26日)		令和4年度 (8月12日)		令和5年度 (8月30日)		令和6年度 (8月4日)		令和7年度 (8月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測定時間	6:45	7:58	8:25	9:46	7:10	8:21	9:10	10:08	6:50	8:15	6:15	7:27	6:45	7:53	9:30	10:24
出力1号機 (MW)	942	942	0	0	0	0	945	944	933	934	937	937	0	0	943	943
出力2号機 (MW)	0	0	931	933	0	0	945	947	934	936	938	938	946	946	942	942
取水口水温 (°C)	27.9	27.5	27.7	27.8	26.1	26.5	28.6	29.2	31.1	30.8	30.3	29.9	28.0	27.6	28.7	28.6
放水口水温 (°C)	31.8	31.3	33.7	33.4	25.6	25.8	33.8	34.1	37.0	36.5	35.8	35.8	33.3	32.9	34.1	34.1
取放水温度差 (°C)	3.9	3.8	6.0	5.6	-0.5	-0.7	5.2	4.9	5.9	5.7	5.5	5.9	5.3	5.3	5.4	5.5
放水量 (t/s)	94.7	63.6	63.6	33.0	33.0	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	63.6	63.6	124.7	124.7
天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴
温排水拡散域 (注)	---		---		---		---		●		---		---		---	
	(29°C)		(29°C)		(29°C)		(29°C)		(32°C)		(31°C)		(31°C)		(30°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線を示す。

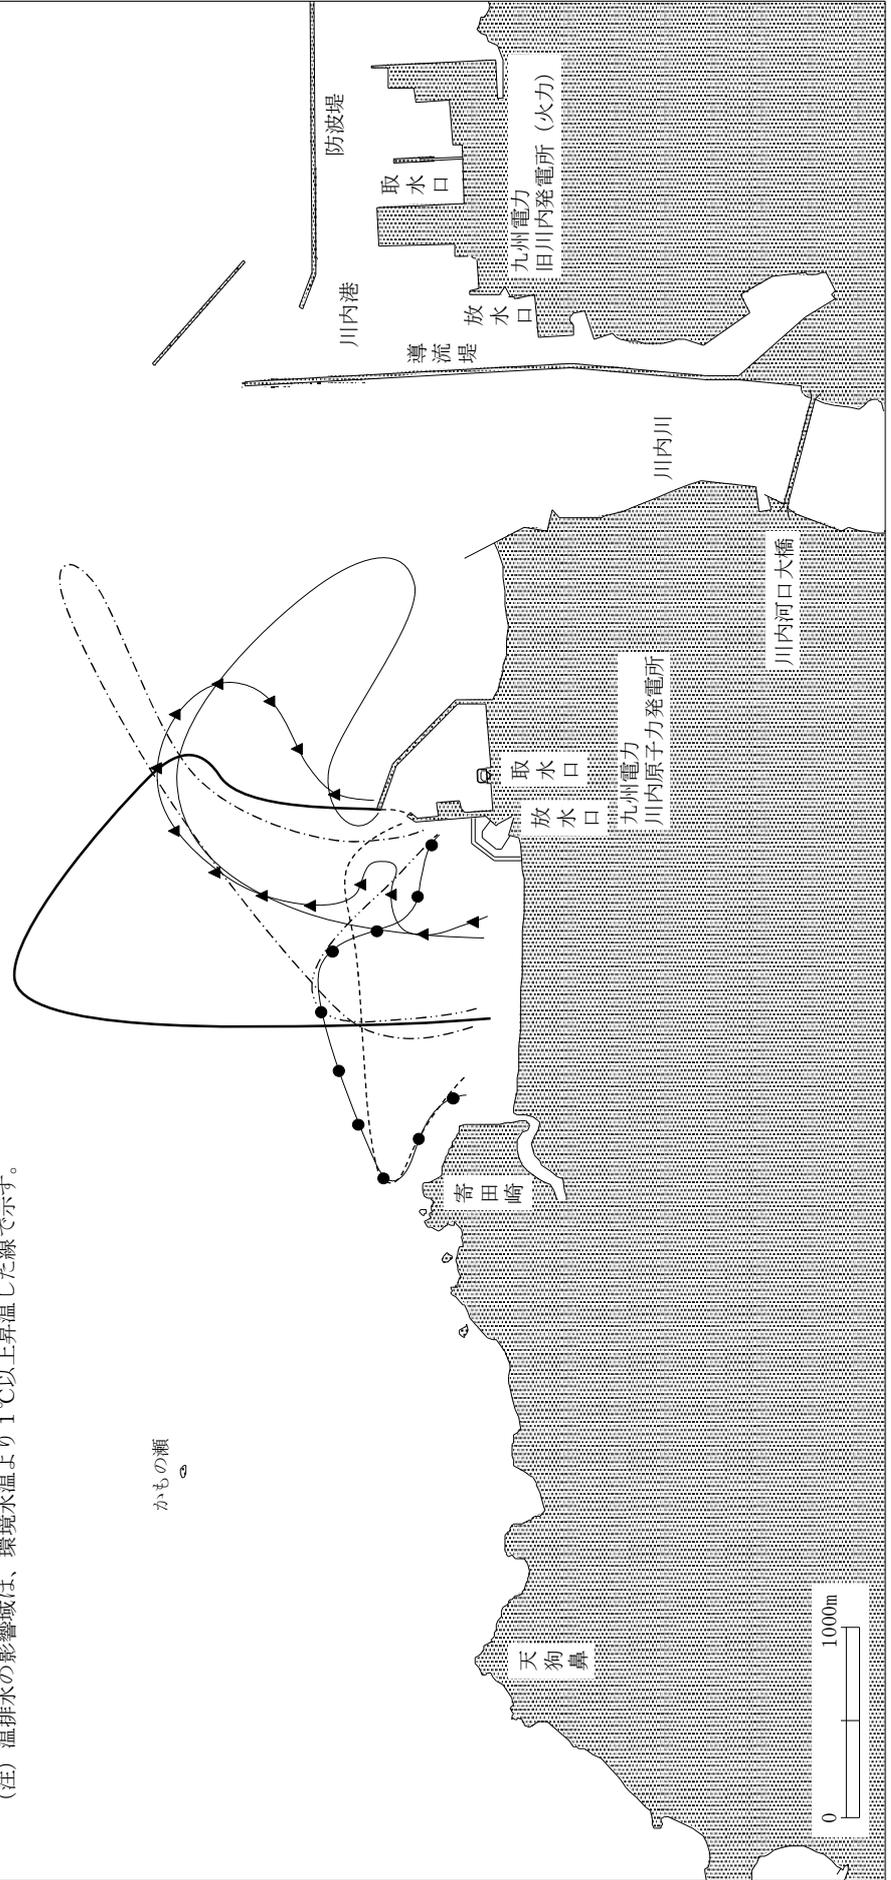

(注) 令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。


第2-2-6図 平成30年度～令和7年度夏季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（下げ潮時）

下げ潮時	平成30年度 (8月11日)		令和元年度 (8月18日)		令和2年度 (8月4日)		令和3年度 (8月26日)		令和4年度 (8月12日)		令和5年度 (8月30日)		令和6年度 (8月4日)		令和7年度 (8月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測出	10:00	11:10	11:40	12:55	10:30	11:41	12:50	13:47	10:00	11:00	9:30	10:28	9:45	10:51	13:15	14:18
力1号機	942	939	0	0	0	0	940	940	932	931	937	936	0	0	939	935
(MW)	0	0	932	931	0	0	941	939	932	931	938	937	944	942	941	936
取水口水温(°C)	27.7	27.9	27.3	27.4	26.2	26.2	30.0	30.4	30.7	31.0	29.7	29.8	28.5	29.2	29.9	30.6
放水口水温(°C)	32.0	31.2	33.3	33.4	26.1	26.5	34.7	34.8	36.8	37.2	35.7	36.0	33.4	34.0	34.7	35.4
取放水温度差(°C)	4.3	3.3	6.0	6.0	-0.1	0.3	4.7	4.4	6.1	6.2	6.0	6.2	4.9	4.8	4.8	4.8
放水量(t/s)	125.3#	63.6	63.6	63.6	33.0	33.0	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	63.6	64.2	124.7	124.7
天気	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
温排水拡散域	(30°C)		(29°C)		(29°C)		(29°C)		(32°C)		(31°C)		(32°C)		(30°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

# 9:55 2A-循環水ポンプ起動

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線で示す。

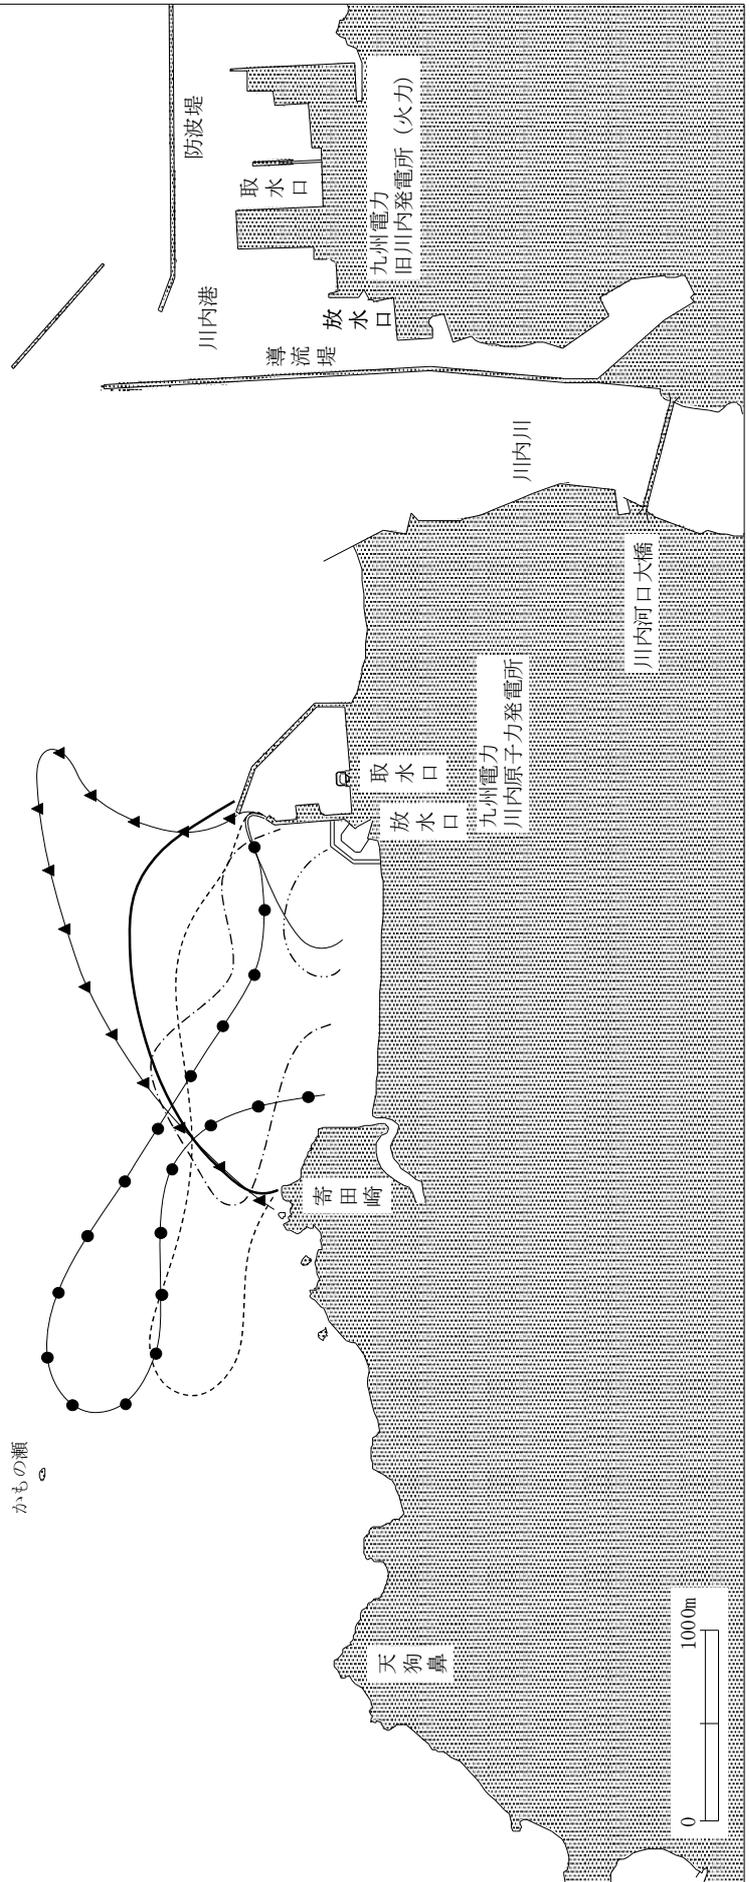

(注) 令和2年度は1・2号機ともに定期検査中に、温排水影響域は認められなかった。




第2-2-8図 平成30年度～令和7年度夏季表層（海面下0.3m）温排水拡散域（上げ潮時）

上げ潮時	平成30年度 (8月11日)		令和元年度 (8月18日)		令和2年度 (8月4日)		令和3年度 (8月26日)		令和4年度 (8月12日)		令和5年度 (8月30日)		令和6年度 (8月4日)		令和7年度 (8月13日)	
	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
測出	16:30	17:35	17:55	18:54	17:00	18:00	6:40	7:53	16:30	17:28	15:45	16:42	15:50	16:53	6:50	7:59
出力1号機 (MW)	938	938	0	0	0	0	945	945	929	931	935	936	0	0	939	939
出力2号機 (MW)	0	0	930	931	0	0	944	942	930	932	936	938	939	940	940	940
取水口水温 (°C)	28.6	28.6	27.9	27.9	23.9	23.9	29.6	30.0	32.0	32.0	31.5	30.7	31.3	30.4	29.0	29.3
放水口水温 (°C)	31.8	32.8	34.2	34.1	26.1	26.5	33.8	34.0	37.5	37.2	36.6	36.5	35.3	35.0	34.5	34.4
取放水温度差 (°C)	3.2	4.2	6.3	6.2	2.2	2.6	4.2	4.0	5.5	5.2	5.1	5.8	4.0	4.6	5.5	5.1
放水量 (t/s)	125.3	63.6	63.6	33.0	33.0	2.2	2.6	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	63.6	63.6	124.7	124.7
天候	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴
温排水拡散域 (注)	---		---		---		▲		●		---		---		---	
	(30°C)		(29°C)		(30°C)		(28°C)		(32°C)		(31°C)		(32°C)		(29°C)	

平成14年調査時から1・2号機 定格熱出力一定運転

(注) 温排水の影響域は、環境水温より1°C以上昇温した線を示す。

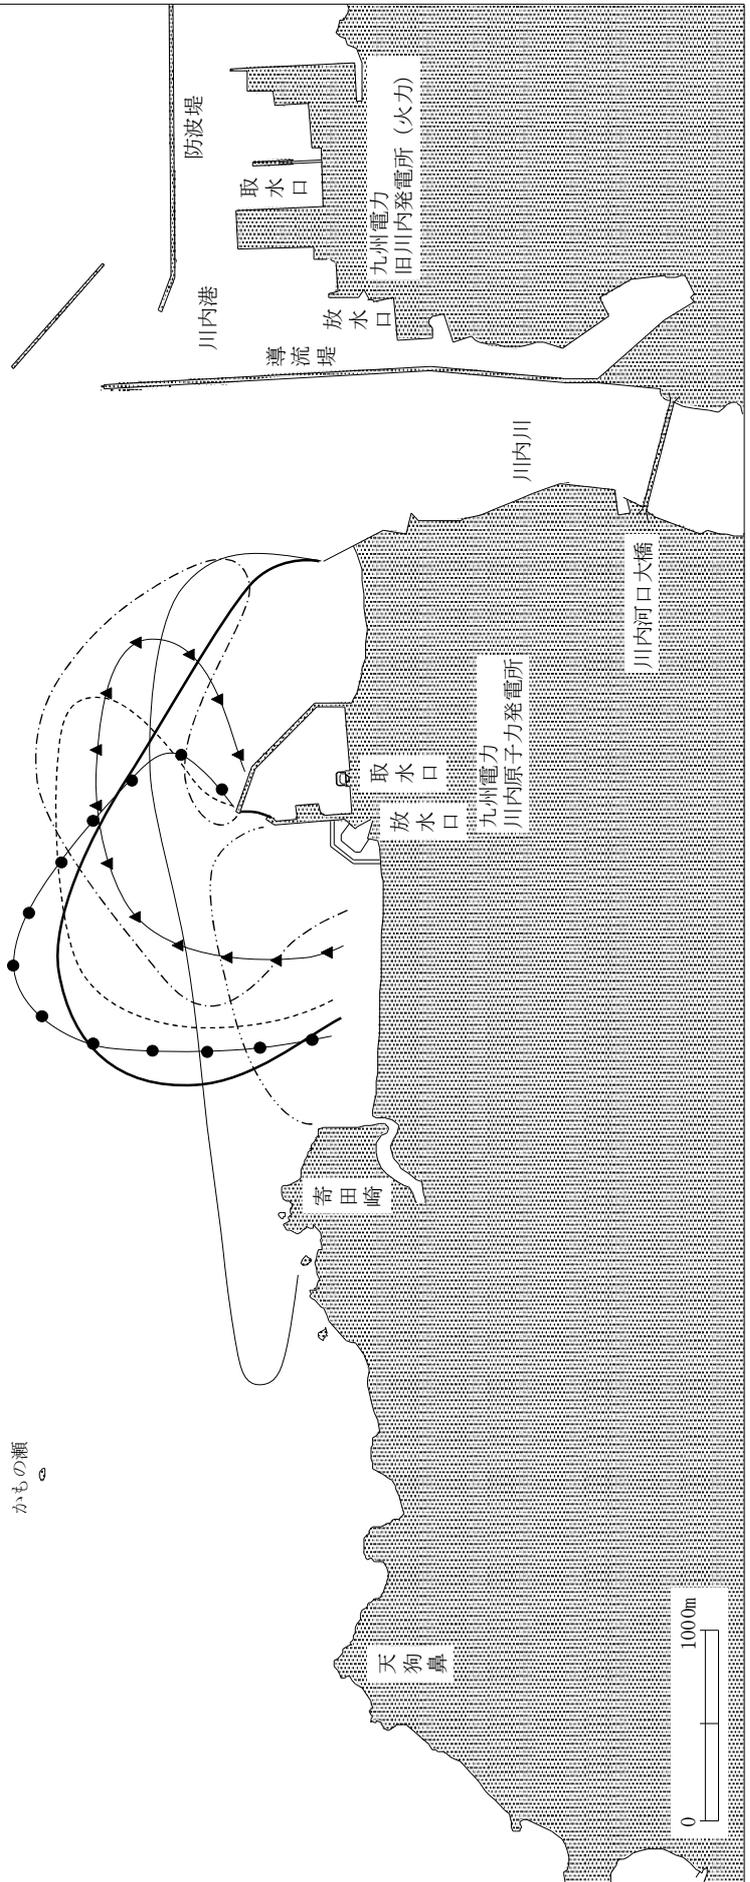

(注) 令和2年度は1・2号機ともに定期検査中につき、温排水影響域は認められなかった。

