

立コミ本第325号

2024年1月17日

鹿児島県知事
塩田康一様

九州電力株式会社
代表取締役 池辺和弘
社長執行役員

川内原子力発電所 タービン動補助給水ポンプの取替えについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

かねてから当社事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記「川内原子力発電所 タービン動補助給水ポンプの取替え」について、別紙のとおり計画しています。

つきましては、「川内原子力発電所に関する安全協定書」第6条第1項に基づき、協議させていただきたく、よろしくお取り計らいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


タービン動補助給水ポンプ取替工事の概要

1. 概要

事故時においても蒸気発生器へ給水することができるタービン動補助給水ポンプについて、運転操作を簡素化することができるポンプへ取替えを行い、安全性の向上を図るとともに、製造メーカを海外メーカから部品調達が確実な国内メーカへ変更することにより、サプライチェーンの強化も図ってまいります。

2. 工事時期

2025年度目途

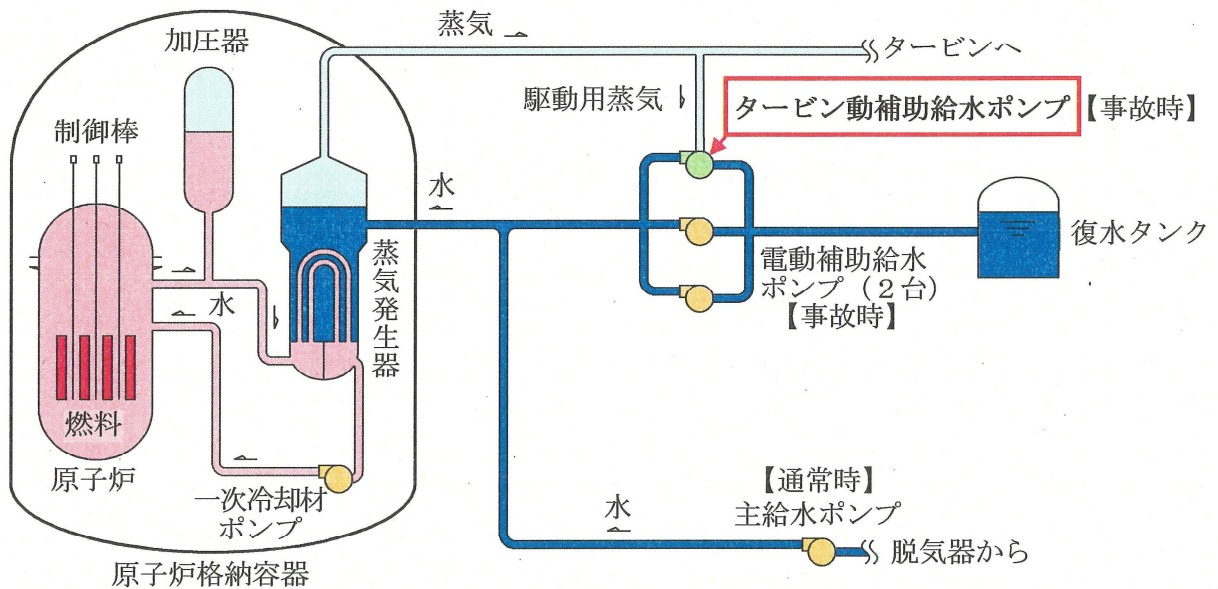

【川内原子力発電所 概略系統図】

以上